



Cod.: 594261	Paciente: Flavio Junio do Valle Feitoza	Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 20/08/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83597107168	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM**85 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/08/2026 Liberado em: 20/08/2026 14:20

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

103 mg/dL

20/03/2024

87 mg/dL

17/06/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963


Exame n.º :841429

CPF :835.971.071-68
CNPJ :91.013.698/0001-35
Nascimento :10/03/1980
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 20/08/2026

Paciente :Flavio Junio do Valle Feitoza
Razão :KEKO ACESSORIOS SA
Idade : 46 anos
Setor :GERAL
Função :GESTORA COMERCIAL

RG :08879/CTPS MT

Orelha Direita

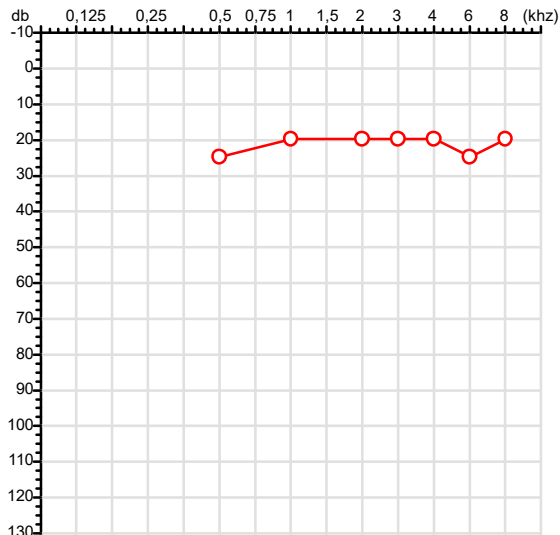

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :F495E88A3B3A00DAD43DB0763E268FA1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Flavio Junio do Valle Feitoza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

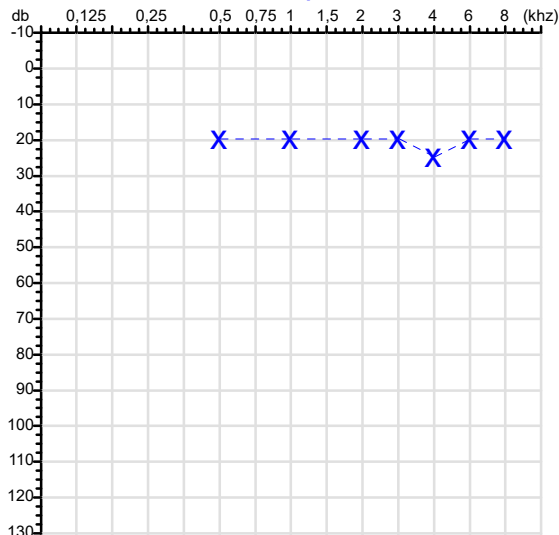

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 91013698000135 Fantasia : KEKO ACESSORIOS S.A
Razão Social : KEKO ACESSORIOS SA
Endereço : R ADHAUTT MANTOVANI N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : FLORES DA CUNHA / RS CEP : 95270000

Funcionário

Nome : Flavio Junio do Valle Feitoza Setor: GERAL
CPF : 83597107168 Cargo: GESTORA COMERCIAL
RG : 08879 / CTPS MT Nascimento: 10/03/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/50

OE: 20/50

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 20 de agosto de 2026

Dra. Gabryella Nicolý C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :6F65F99E7115A4AEBB9790A2255732AB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>