

Exame n.º :841735


CPF :100.061.601-07
CNPJ :01.880.499/0001-31
Nascimento :08/08/2005
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/08/2026

Paciente :Agenor Evaristo Dias Neto
Razão :ITALIA HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA
Idade : 21 anos
Setor :PRODUCAO/ENTREGA
Função :AUXILIAR DE ENTREGA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

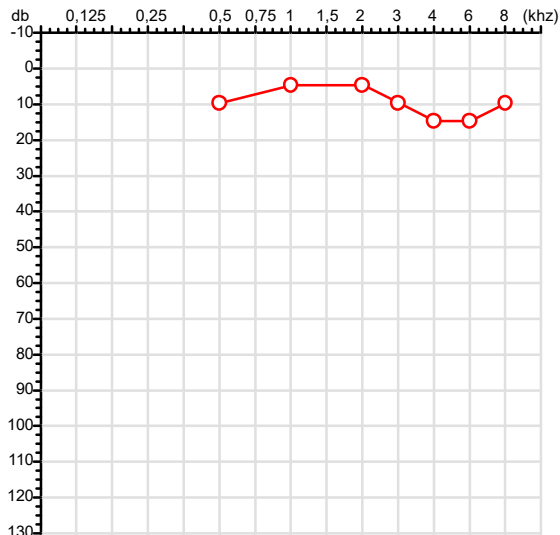

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

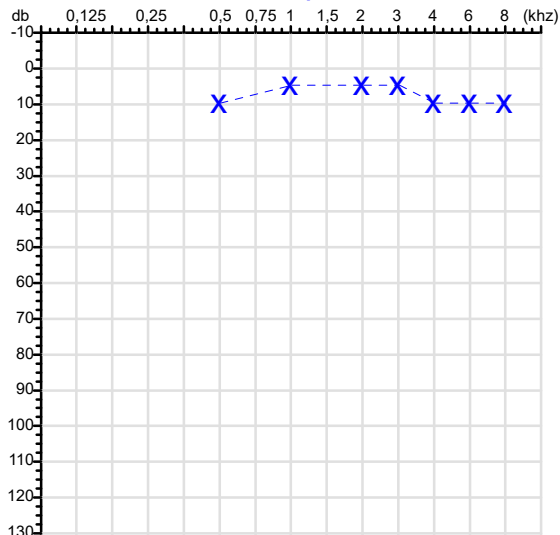

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	5	10	10	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :68E03CFEBEE113DD15C81E4373BFD8AB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Agenor Evaristo Dias Neto

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 841735
Primeiro Nome: AGENOR EVARISTO D
Sobrenome: NETO
Data: 21/08/2026

Data de nascimento: 08/08/2005
Sexo : Macho
Peso (kg): 64.0
Altura (cm): 170.0

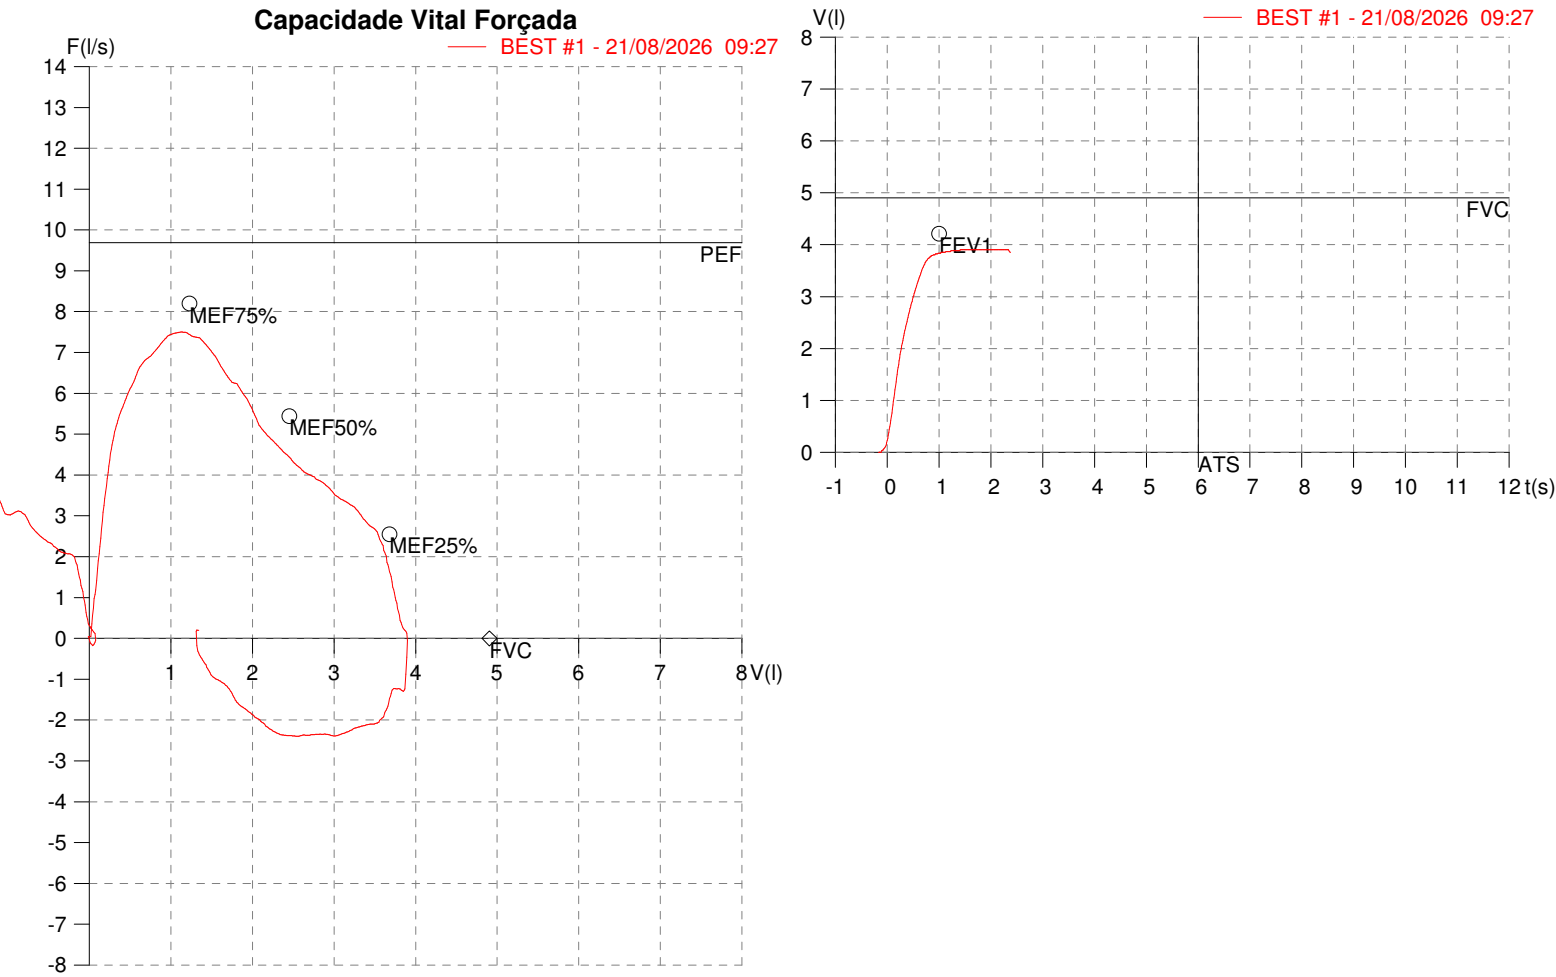

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.91	3.94	80.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.91	3.94	80.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.21	3.87	91.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.69	7.50	77.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.40	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	83.4	98.3	117.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.10	5.36	105.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.20	7.42	90.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.44	5.88	108.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.55	3.68	144.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	581.1	450.2	77.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 21/08/2026

Protocolo:2608211058559

Data:21/08/2026

Paciente:AGENOR EVARISTO DIAS NETO

Nasc.:08/08/2005 RG :-

CPF:10006160107

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADA ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=751912547797907099289647067072>

