



Cod.: 595139	Paciente: Leticia Gabrielly de Oliveira Alves	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 26/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 27/08/2026

EXAME FÍSICO

Volume	20 mL
Cor	Amarelo Citrino
Aspecto	Ligeiramente Turvo
Densidade	1.020
pH	6,0

Valores de Referência

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA (X400)

Leucócitos	6 a 8 por campo
Células epiteliais	3 a 5 por campo
Hemácias	1 a 2 por campo
Muco	Ausente
Flora Bacteriana	Discreta
Cristais	Ausentes
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



Cod.: 595139	Paciente: Leticia Gabrielly de Oliveira Alves	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 26/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 27/08/2026 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS: Amostra negativa**PROTOZOÁRIOS:** Amostra negativaValores de Referência:
Negativo

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 26/08/2026
Primeiro Nome: LETICIA GABRIELLY
Sobrenome: DE OLIVEIRA ALVES
Altura (cm): 161.0
Peso (kg): 69.0

Data de nascimento: 11/11/2006
Sexo : Fêmea
Descrição:
Empresa: BETANIA E I LTDA
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 26/08/2026 09:22

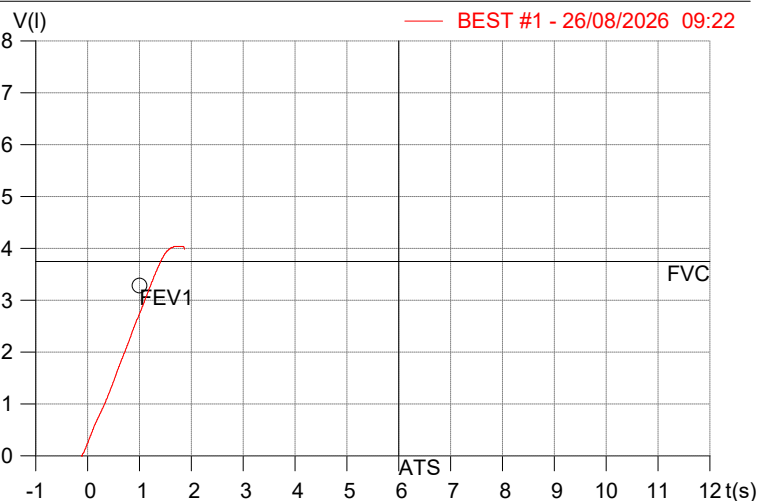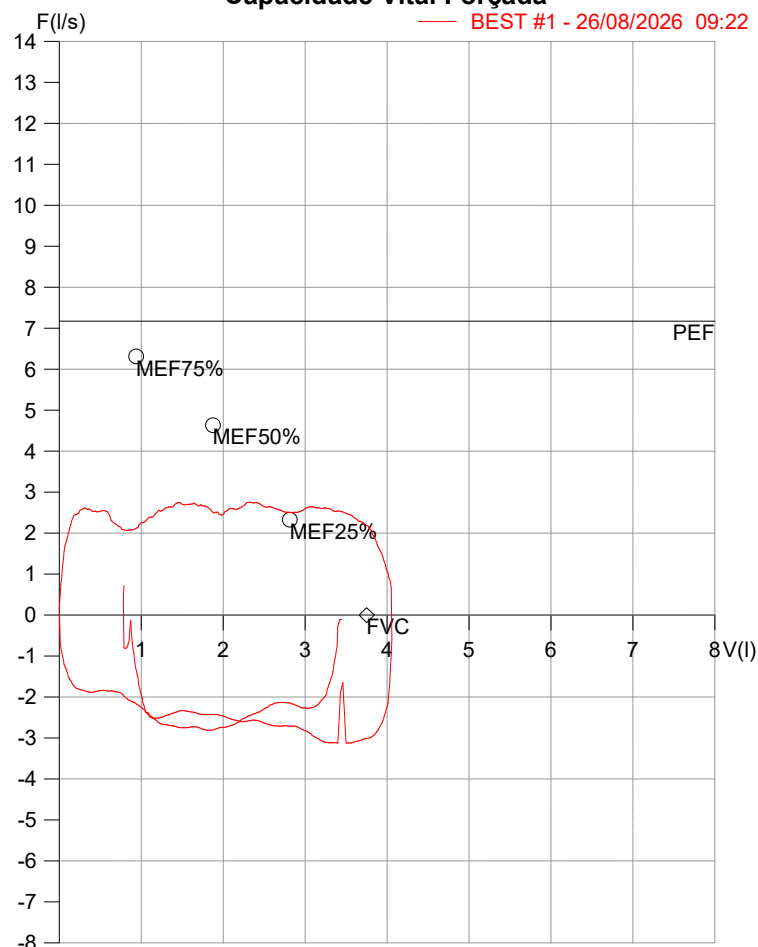

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.75	4.07	108.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.75	4.07	108.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.28	2.72	82.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.18	2.76	38.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.13	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	85.5	66.8	78.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.29	2.58	60.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.31	2.25	35.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.63	2.52	54.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.33	2.63	113.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	430.5	165.5	38.5

Diagnóstico:
Espirometria normal



Cod.: 595139	Paciente: Leticia Gabrielly de Oliveira Alves	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 26/08/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 27/08/2026 Liberado em: 27/08/2026 14:12

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,95	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,9	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	40,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	82,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	4.190/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	39,6%	1.659/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	39,6%	1.659/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	4,8%	201/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	1,4%	59/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	38,7%	1.622/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	15,5%	649/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	216.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,1/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....	14,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963