


Exame n.º :843734

CPF :632.304.961-91
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :11/12/1972
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/09/2026

Paciente :Gilmar Ramos da Cruz
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 53 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

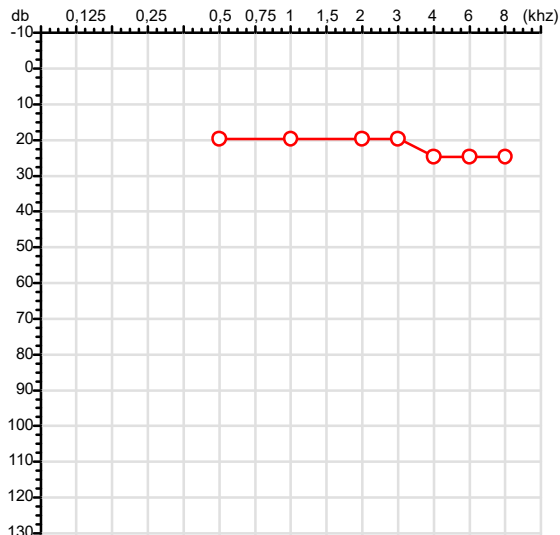

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

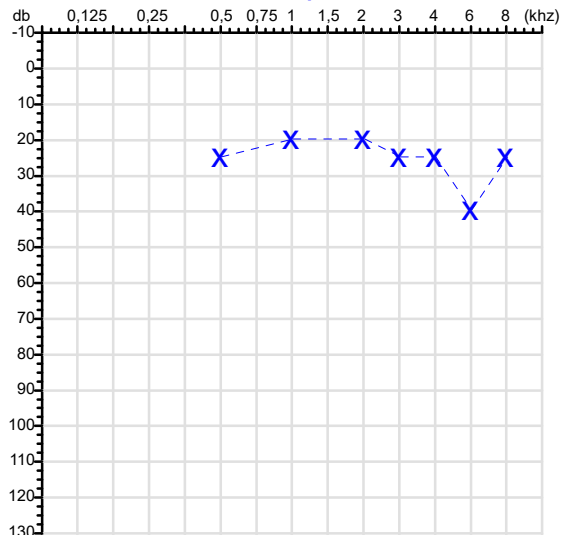

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	40	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	40	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :41E43EE2BCF95EB939A38325650BF8C2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gilmar Ramos da Cruz

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	GILMAR RAMOS DA CRUZ		ID1	843734	Sexo	Masculino	Idade	53,7	Peso (kg)	89,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	11/12/1972	--	BMI (kg/m2)	34,8	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	30	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		10:55	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,12	3,48	90		
FEV1	L	2,57	2,81	91		
FEV1/FVC%	%	82,3	80,7	102		
FEV1/Vcmax%	%	82,3	80,7	102		

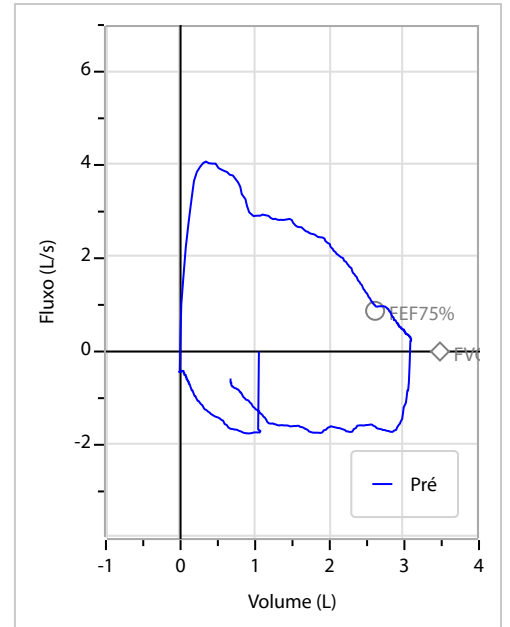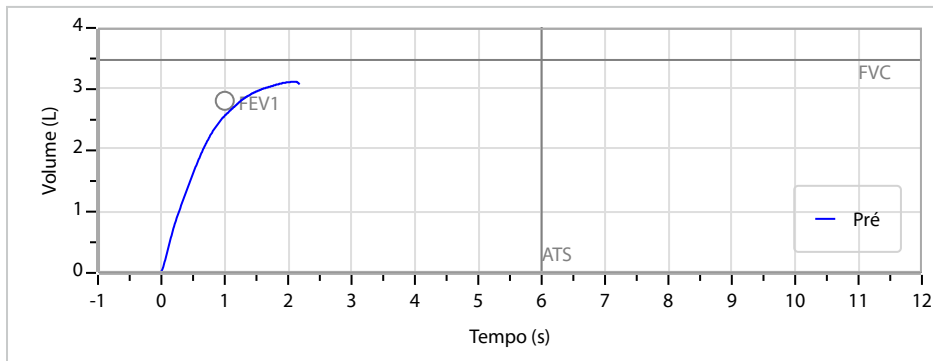

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 82,3% e um valor FVC de 3,12 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____