



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Francisco Das Chagas Rodrigues Barbosa Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 40668550325 Cargo: OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA
RG : / Nascimento: 23/02/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 3 de setembro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : 48A57865A692A4F9449F2C3355BA9B3A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :844159

CPF :406.685.503-25
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :23/02/1971
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/09/2026

Paciente :Francisco Das Chagas Rodrigues Barbosa
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 55 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA

RG :/

Orelha Direita

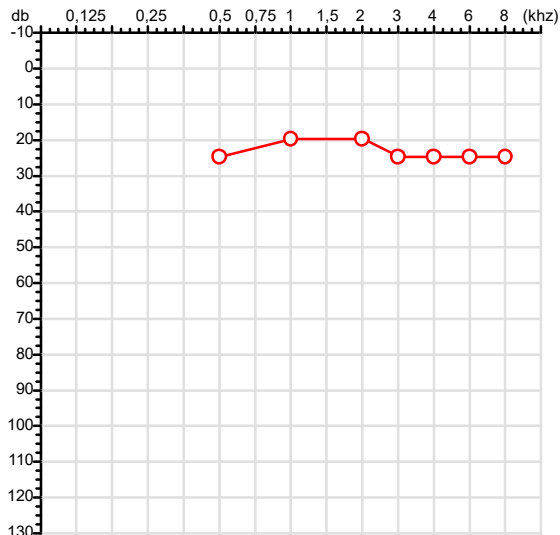

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	25	25


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

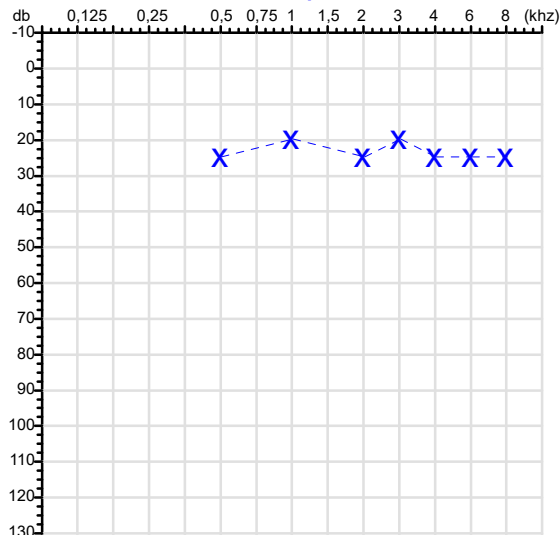

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DB2C7CD6B4CB242A1E501161C637C13D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Francisco Das Chagas Rodrigues Barbosa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



Nome	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES BARBOSA			ID1	844159	Sexo	Masculino	Idade	55,5	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	23/02/1971	ID2	--	BMI (kg/m2)	26,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado					

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,4% e um valor FVC de 2,96 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:32	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,96	3,43	86	
FEV1	L 2,82	2,76	102	
FEV1/FVC%	% 95,4	80,4	119	
FEV1/Vcmax%	% 95,4	80,4	119	

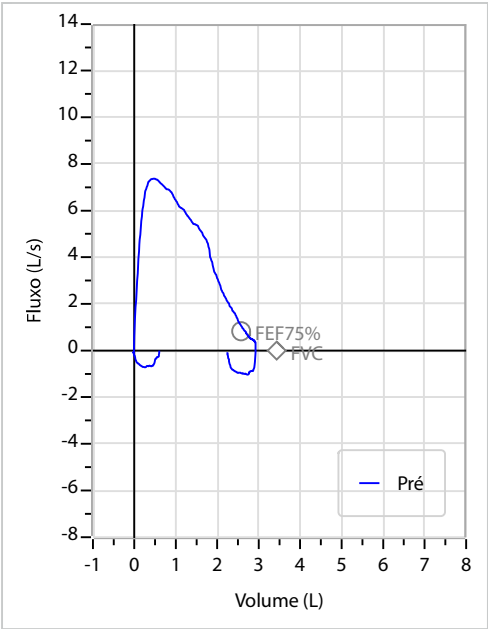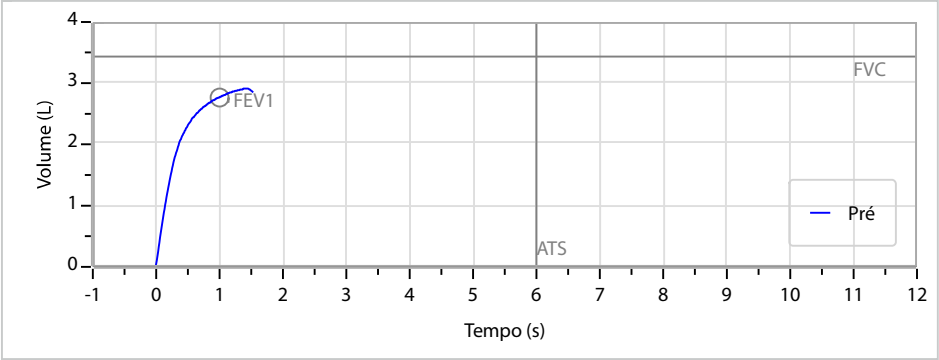

Cod.: 596093	Paciente: Francisco das Chagas Rodrigues Barbosa	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 03/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 40668550325	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

109 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/09/2026 Liberado em: 03/09/2026 11:24

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

76 mg/dL

27/03/2024

92 mg/dL

20/02/2025

99 mg/dL

01/09/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 596093	Paciente: Francisco das Chagas Rodrigues Barbosa	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 03/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 40668550325	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/09/2026 Liberado em: 03/09/2026 11:41

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,93	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.430/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,3%	3.274/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	60,3%	3.274/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,8%	152/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	22/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,9%	1.461/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	9,6%	521/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	181.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,6/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	14,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612