



Cod.: 596525	Paciente: Salomao dos Santos Correa	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 08/09/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01270137255	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/09/2026 Liberado em: 08/09/2026 17:23

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,81	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.360/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,2%	4.210/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	57,2%	4.210/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,7%	420/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	29/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	26,8%	1.972/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,9%	729/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	222.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963


Exame n.º :844881

CPF :012.701.372-55
CNPJ :38.824.274/0001-78
Nascimento :03/12/1987
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/09/2026

Paciente :Salomao Dos Santos Correa
Razão :DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA
Idade : 38 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE PERFURATRIZ I

RG :499342/PTC AP

Orelha Direita

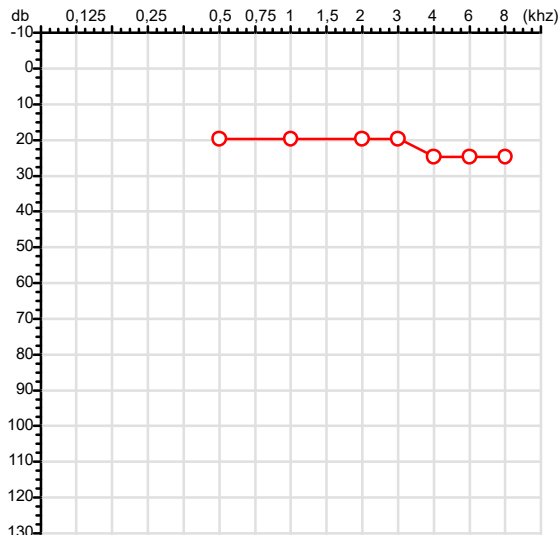

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :B24816C37B8A68E05869ECA841D1C53A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Salomao Dos Santos Correa


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

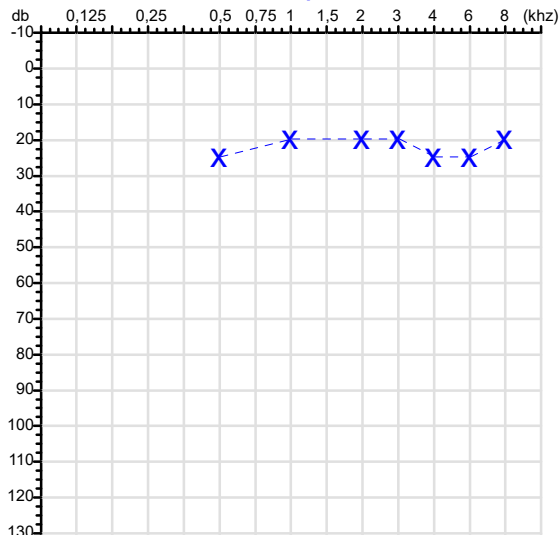

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38824274000178 Fantasia : DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO
Razão Social : DETONA PERFURACAO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço : AV P N.º S/N Complemento : QUADRA07 LOTE 06
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78095160

Funcionário

Nome : Salomao Dos Santos Correa Setor: GERAL
CPF : 01270137255 Cargo: OPERADOR DE PERFURATRIZ I
RG : 499342 / PTC AP Nascimento: 03/12/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 8 de setembro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura : DAF36FE02D6470A1D35F0B5E518337FF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>