



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 64763737000149 Fantasia : ZAVIA ODONTOLOGIA INTELIGENTE - ELDORADO
Razão Social : L RIPKE BELMONTE LTDA
Endereço : AV GOVERNADOR DANTE N.º 730 Complemento : QUADRA30 LOTE 01
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78058688

Funcionário

Nome : Herom Augusto de Barcelos Hulek Setor: GERAL
CPF : 06677092151 Cargo: TECNICO EM REFRIGERACAO
RG : 29833124 / SSP MT Nascimento: 20/12/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de setembro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :E6F133769BB04ADE5D5F87C06ABF582D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :844972


CPF :066.770.921-51
CNPJ :64.763.737/0001-49
Nascimento :20/12/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/09/2026

Paciente :Herom Augusto de Barcelos Hulek
Razão :L RIPKE BELMONTE LTDA
Idade : 25 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO EM REFRIGERACAO

RG :29833124/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

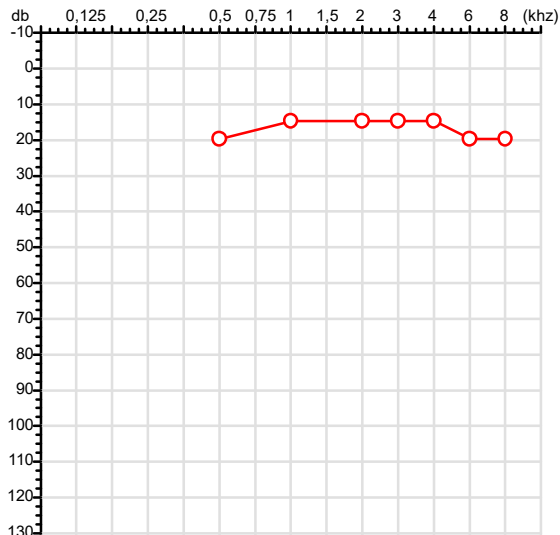

Aérea

Kh	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	15	20	20

Ossea

Kh	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Kh	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

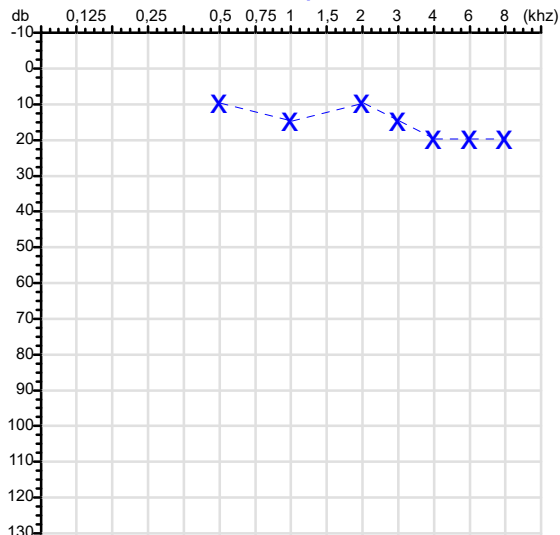

Kh	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	20	20	20

Kh	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Kh	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F85D823CAB37A755120929D342A793FF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Herom Augusto de Barcelos Hulek

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



TESTE DE ROMBERG N° 844972

CNPJ : 64763737000149 Fantasia : ZAVIA ODONTOLOGIA INTELIGENTE - ELDORADO
Razão Social : L RIPKE BELMONTE LTDA
Endereço : AV GOVERNADOR DANTE N.º 730 Complemento : QUADRA30 LOTE 01
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78058688

Funcionário

Nome : Herom Augusto de Barcelos Hulek Setor: GERAL
CPF : 06677092151 Cargo: TECNICO EM REFRIGERACAO
RG : 29833124 / SSP MT Nascimento: 20/12/2000

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 8 de setembro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:26090816460845

Data:08/09/2026

Paciente:Herom Augusto de Barcelos Hulek

Nasc.:20/12/2000 RG :29833124-SSP MT

CPF:06677092151

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=212377673480151207452052340480>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

