



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 45907897000170 Fantasia : JERA SERVICOS E TERCEIRIZACAO  
Razão Social : JERA SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA  
Endereço : R SIDONIO RONDON DE MORAIS N.º 5 Complemento : QUADRA110 LOTE 05  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78135154

### Funcionário

Nome : Manoel Cristiano da Silva Setor: ENTREGA  
CPF : 01084601184 Cargo: AJUDANTE GERAL NIVEL II  
RG : / Nascimento: 30/06/1977

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J5

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J5

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: ALTERADA

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 9 de setembro de 2026

Resultado: ALTERADO

*Dra. Gabryella Nicolý C. Serra*  
Médica  
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicolý Carvalho Serra  
CRM-MT 17341  
NIS

Autenticação Assintatura :543E97E31B5369E624AF989C4D736011  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :845008

CPF :010.846.011-84  
CNPJ :45.907.897/0001-70  
Nascimento :30/06/1977  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 09/09/2026

Paciente :Manoel Cristiano da Silva  
Razão :JERA SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA  
Idade : 49 anos  
Setor :ENTREGA  
Função :AJUDANTE GERAL NIVEL II

RG :/

## Orelha Direita

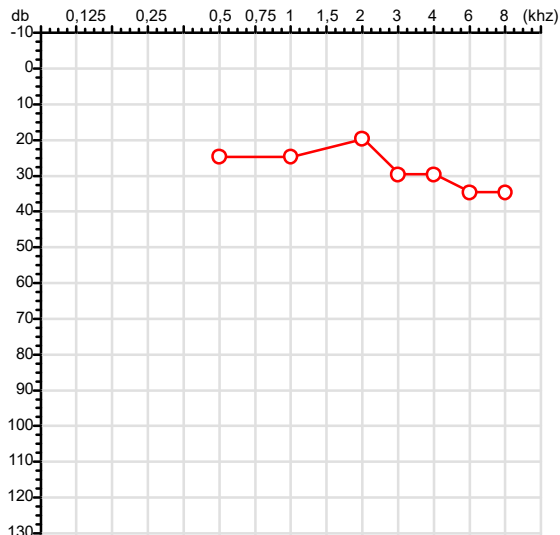

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 25  | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |

### Óssea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 25  | 25 | 20 | 23 | 30 | 30 | 35 | 32 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Dra. Gabryella Nicoly C. Serra*  
Médica  
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra  
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :49DAF102471A73F83846D2ED7576B026

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Manoel Cristiano da Silva*


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2026

## Audiometria

## Orelha Esquerda

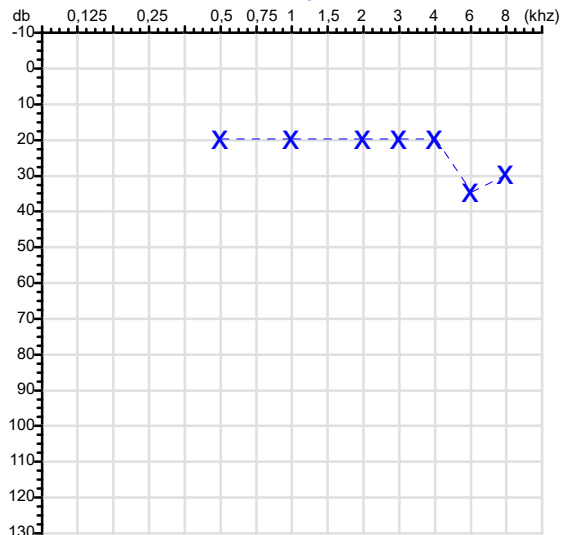

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 30 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 |

### Laudo Clínico OE



Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT  
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 09/09/2026  
Primeiro Nome: MANOEL CRISTIANO DA  
Sobrenome: SILVA  
Altura (cm): 169.0  
Peso (kg): 75.0

Data de nascimento: 30/06/1977  
Sexo : Macho  
Descrição:  
Empresa: JERA SERVICOS LTDA  
Fuma: Não

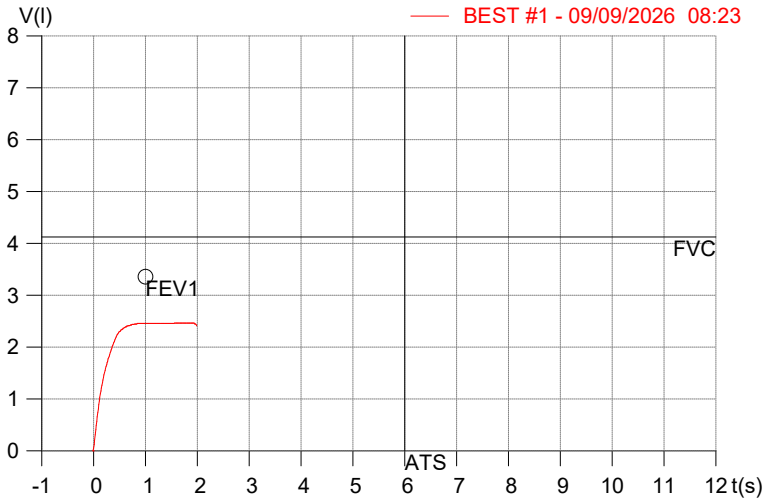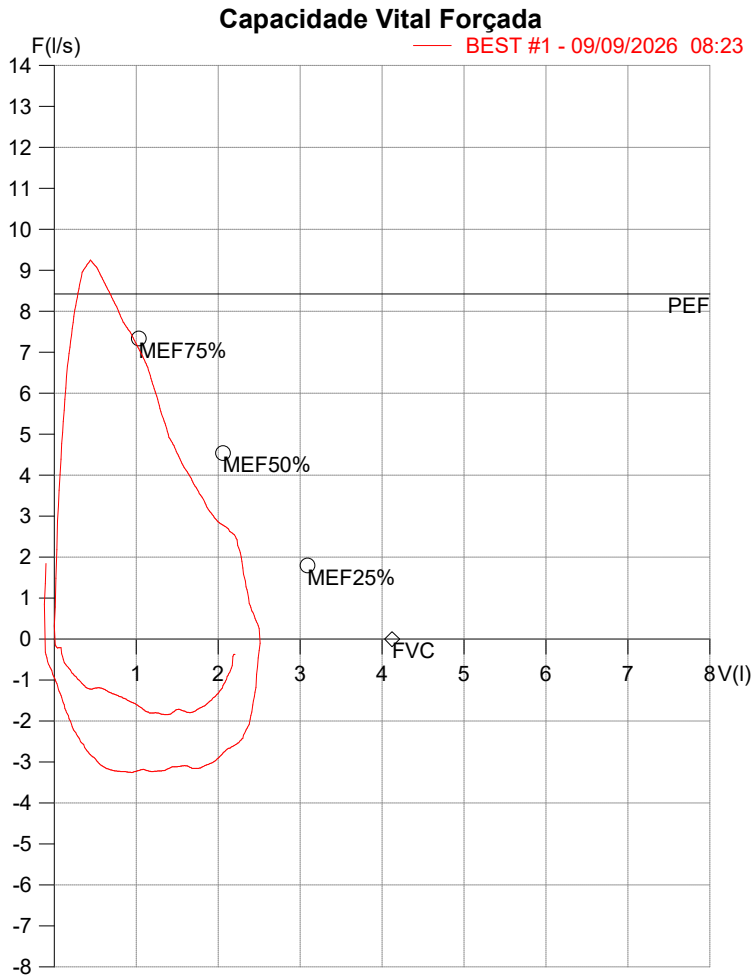

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.12  | 2.52   | 61.2    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.12  | 2.52   | 61.2    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.36  | 2.52   | 75.0    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.42  | 9.25   | 109.8   |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 3.26   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 78.4  | 99.8   | 127.3   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 3.87  | 5.21   | 134.6   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.34  | 8.39   | 114.3   |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.54  | 5.93   | 130.8   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.80  | 3.13   | 174.4   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.6    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 505.2 | 554.8  | 109.8   |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal



**Nome:** MANOEL CRISTIANO DA SILVA  
**Médico:** HISMET  
**Data:** 09/09/2026  
**Idade:** 49 ANOS

**Prontuário:** 1125312  
**Data:** 09/09/2026  
**Data Nasc.:** 30/06/1977

## RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Alterações degenerativas com osteófitos nas margens de corpos vertebrais.

Discreto escorregamento posterior do corpo vertebral de L3 (retrolistese grau I).

Redução dos espaços discais em L1-L2, L2-L3 e L3-L4.

DR. RAUL BERNARDO P. ELJACH  
CRM-MT 8230 - RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem

Escaneie este  
código QR para  
visualizar as  
imagens

