



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Wallace Dias Dos Santos Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 01924715112 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE
RG : / Nascimento: 29/01/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 9 de setembro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :1F6EDDA9E83CB51444819F1E07D3A1D1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :845135


CPF :019.247.151-12
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :29/01/1986
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/09/2026

Paciente :Wallace Dias Dos Santos
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 40 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

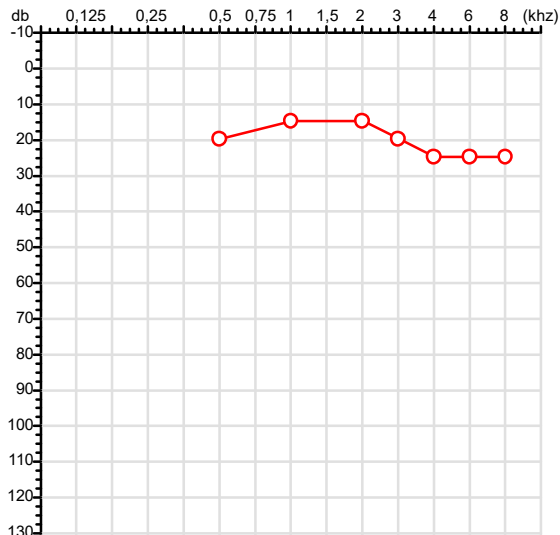

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

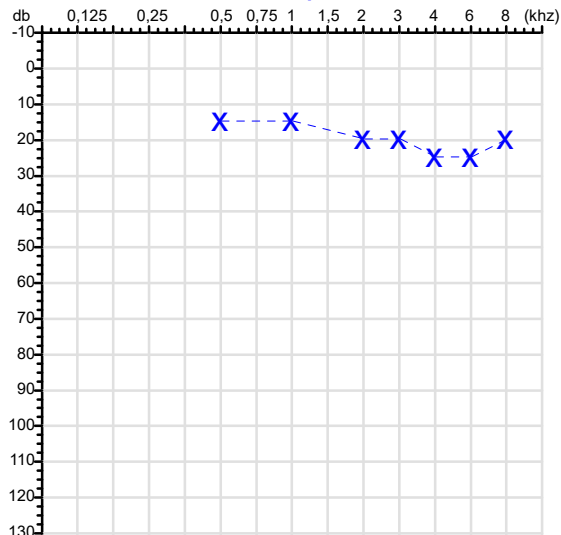

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2B6CFA08CBE514915907DB85820B7A6E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wallace Dias Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2026

Nome	WALLACE DIAS DOS SANTOS		ID1	845135	Sexo	Masculino	Idade	40,6	Peso (kg)	90,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	29/01/1986	--	BMI (kg/m2)	31,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 100,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,33 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:42	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,33	4,33	77	
FEV1	L	3,33	3,55	94	
FEV1/FVC%	%	100,0	82,1	122	
FEV1/Vcmax%	%	100,0	82,1	122	

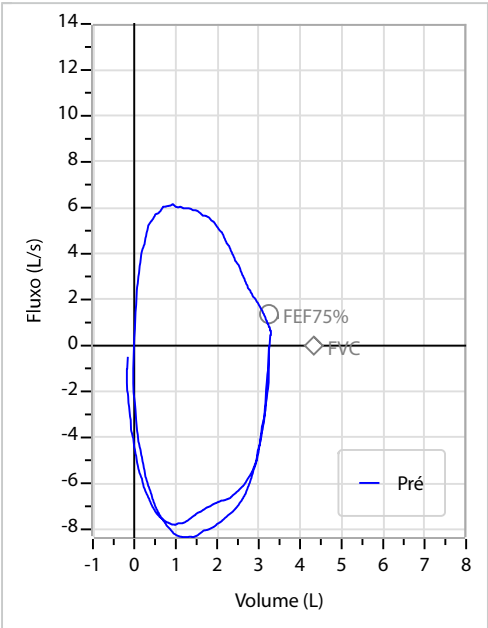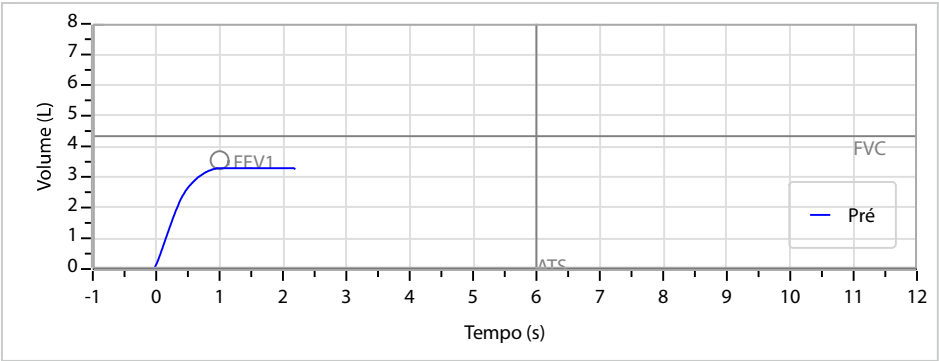

Cod.: 596651	Paciente: Wallace Dias dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 09/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01924715112	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM

91 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/09/2026 Liberado em: 09/09/2026 11:13

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

80 mg/dL	77 mg/dL	85 mg/dL	97 mg/dL
03/05/2023	26/04/2024	16/09/2025	14/04/2026



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 596651	Paciente: Wallace Dias dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 09/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01924715112	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/09/2026 Liberado em: 09/09/2026 11:13

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,33	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.720/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	44,8%	3.011/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	44,8%	3.011/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,4%	161/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	47/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	42,3%	2.843/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,8%	659/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	257.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,1/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612