


Exame n.º :845648

CPF :061.908.131-78
CNPJ :24.822.829/0001-38
Nascimento :05/12/2000
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/09/2026

Paciente :Benedito da Silva Barros
Razão :PALO ALTO SERVICOS EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Idade : 25 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :BORRACHEIRO

RG :/

Orelha Direita

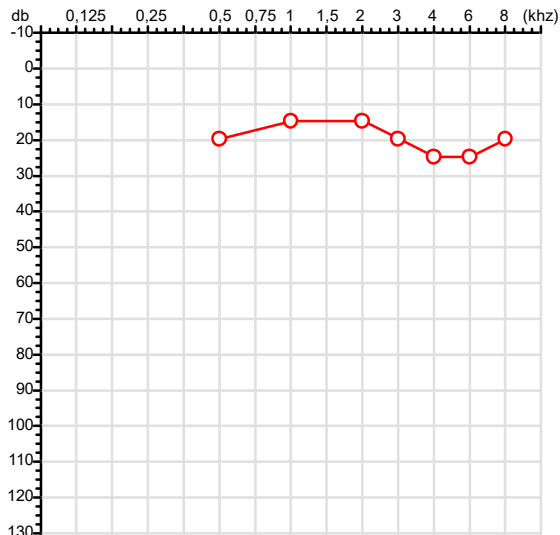

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

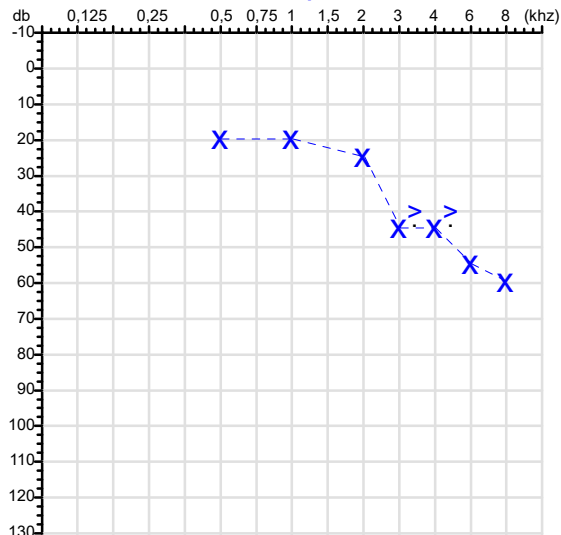

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	45	45	55	60

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	45	45	55	48

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9720A4B90E39F1A2E8185CD6A6ED77B9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Benedito da Silva Barros

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026