



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Benedito Manoel da Silva Filho Setor: FORCA - BOBINAGEM - FORCA
CPF : 06198630137 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 22/03/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de setembro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :928C1656E6CFC75FDF0C5C50654228AB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :845764


CPF :061.986.301-37
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :22/03/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/09/2026

Paciente :Benedito Manoel da Silva Filho
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 26 anos
Setor :FORCA - BOBINAGEM - FORCA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

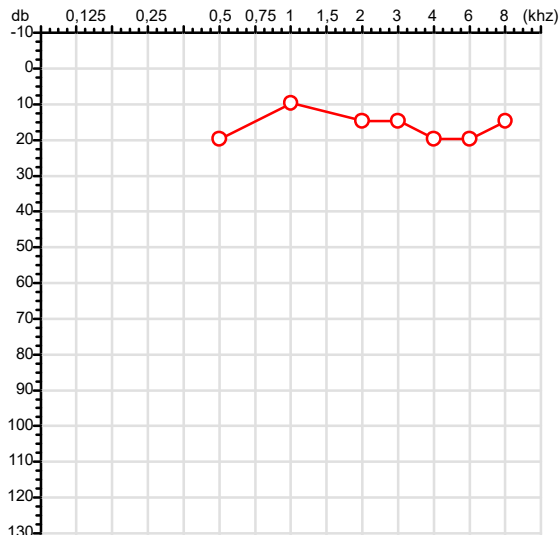

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

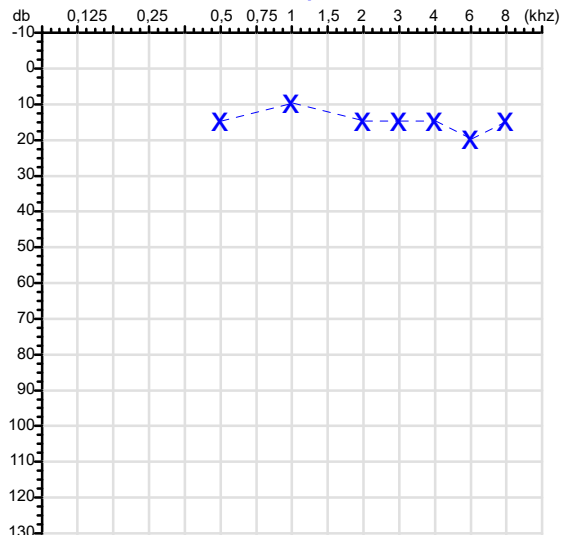

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C73ECB9EEBB43DD0B5344D36301434BF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Benedito Manoel da Silva Filho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	BENEDITO MANOEL DA SILVA FILHO			ID1	845764	Sexo	Masculino	Idade	26,4	Peso (kg)	87,00	Altura (cm)	193,0
Agrupamento	--	D.O.B.	22/03/2000	ID2	--	BMI (kg/m2)	23,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado					



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 4,03 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	14:18	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,03	6,19	65		
FEV1	L	3,88	5,13	76		
FEV1/FVC%	%	96,1	83,5	115		
FEV1/Vcmax%	%	96,1	83,5	115		

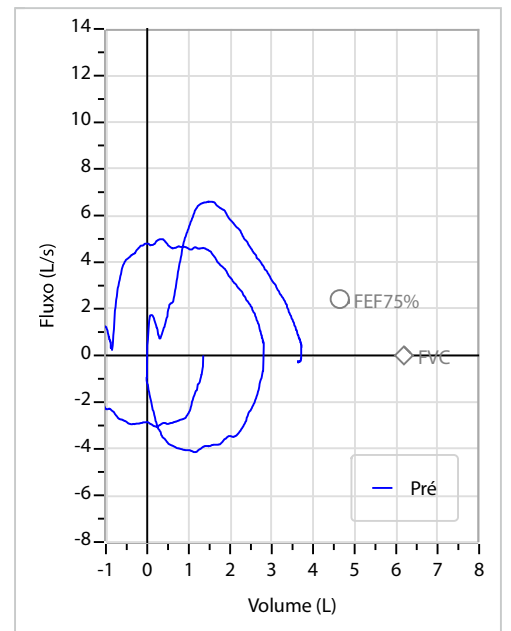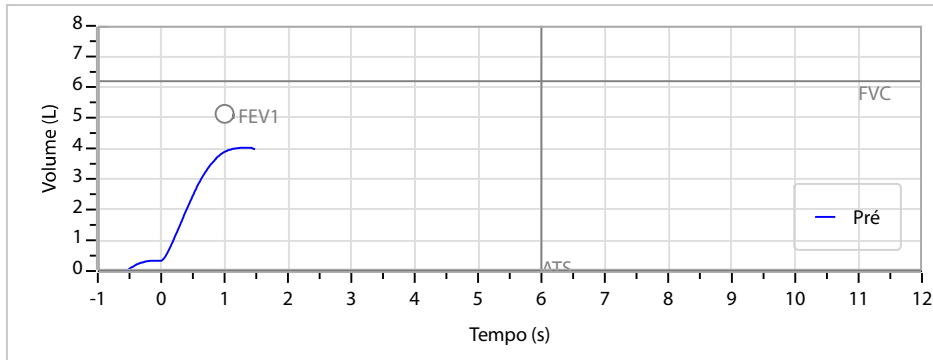

Protocolo:2609111240079

Data:11/09/2026

Paciente:Benedito Manoel da Silva Filho

Nasc.:22/03/2000 RG :-

CPF:06198630137

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=720876590341344795286960213768>



Protocolo :2609111528419

Data:11/09/2026

Paciente:Benedito Manoel da Silva Filho

Nasc.:22/03/2000 RG :-

CPF:06198630137

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

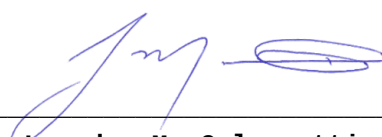

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=960791675366478844879003110019>

