

Cod.: 597584	Paciente: Wesley de Souza Santana	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 17/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: CPF:	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/09/2026 Liberado em: 17/09/2026 13:29

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,81	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	42,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	88,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	32,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	36,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	8.580/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	61,4%	5.268/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	61,4%	5.268/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	4,1%	352/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,7%	60/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	26,6%	2.282/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	7,2%	618/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	272.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....	10,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964


Exame n.º :846621

CPF :043.346.062-88
CNPJ :43.260.623/0001-06
Nascimento :01/04/2007
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/09/2026

Paciente :WESLEY DE SOUZA SANTANA
Razão :CP COMPRESSORES LTDA
Idade : 19 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE MECÂNICO

RG :30788390/SSPMT

Orelha Direita

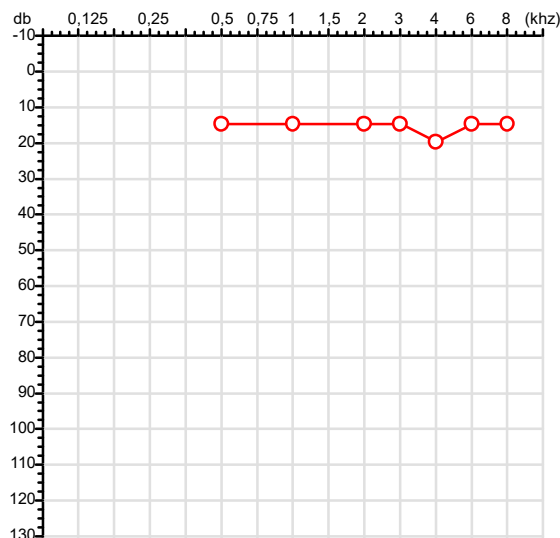

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	20	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	20	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolay C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolay Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :EAE3CC3B6711AC6F82402BE80D0056A3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wesley de Souza Santana


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

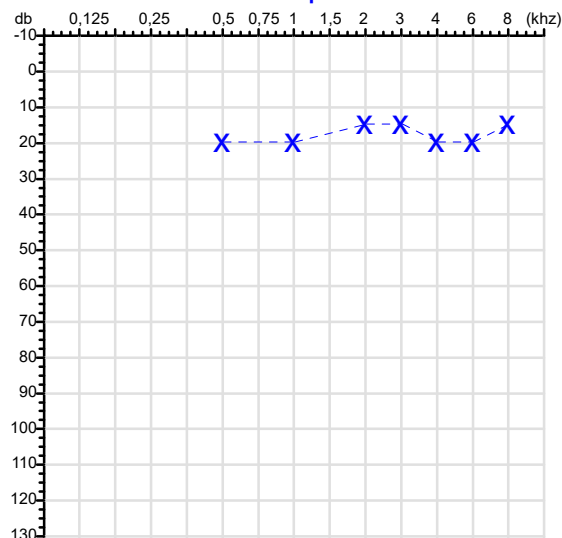

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	15	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	15	18	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43260623000106 Fantasia : CP COMPRESSORES
Razão Social : CP COMPRESSORES LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES (LOT N.º 1750 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78144662

Funcionário

Nome : Wesley de Souza Santana Setor: GERAL
CPF : 04334606288 Cargo: AUXILIAR DE MECÂNICO
RG : 30788390 / SSPMT Nascimento: 01/04/2007

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 17 de setembro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura : 2BC0589B273A2C0DAB7237F0B5EABD11
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>