


Exame n.º :847154

CPF :544.871.611-34
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :07/12/1973
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/09/2026

Paciente :Deives Soares de Moraes
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 52 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

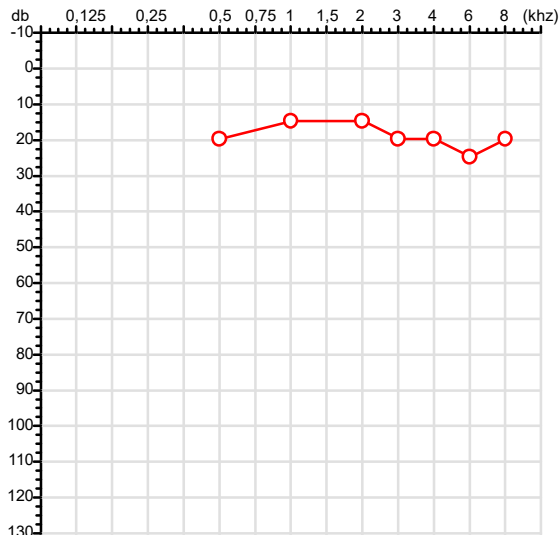

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4C4E7FF5404683D571A32D0A81C6DA70

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Deives Soares de Moraes


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

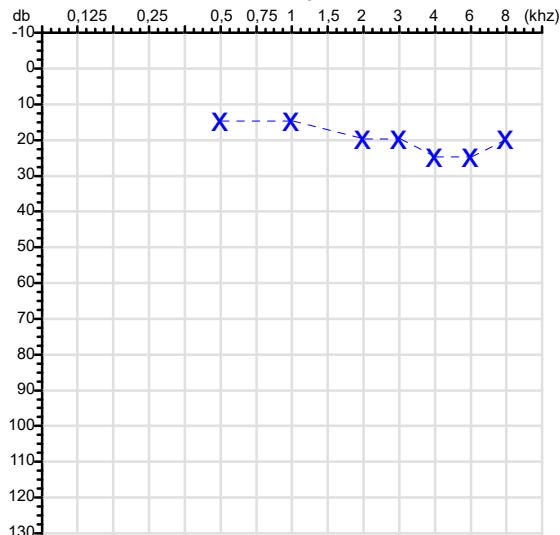

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal



Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Nome	DEIVES SOARES DE MORAES		ID1	847154	Sexo	Masculino	Idade	52,7	Peso (kg)	99,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	07/12/1973	--	BMI (kg/m2)	31,2	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
11:06	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	7,48	4,52	165		
FEV1	L	3,04	3,59	85		
FEV1/FVC%	%	40,6	79,5	51		
FEV1/Vcmax%	%	40,6	79,5	51		

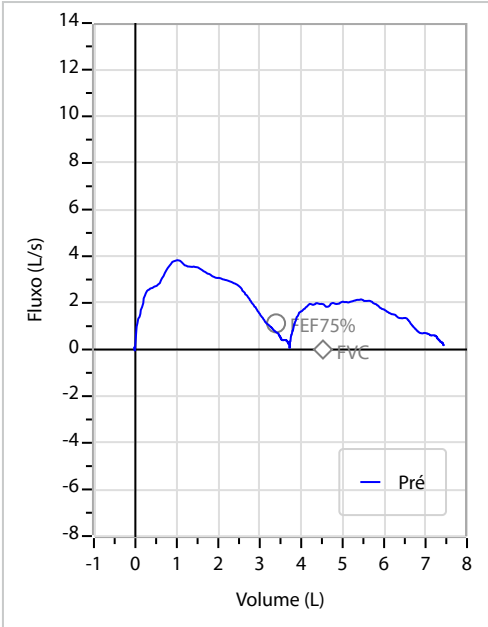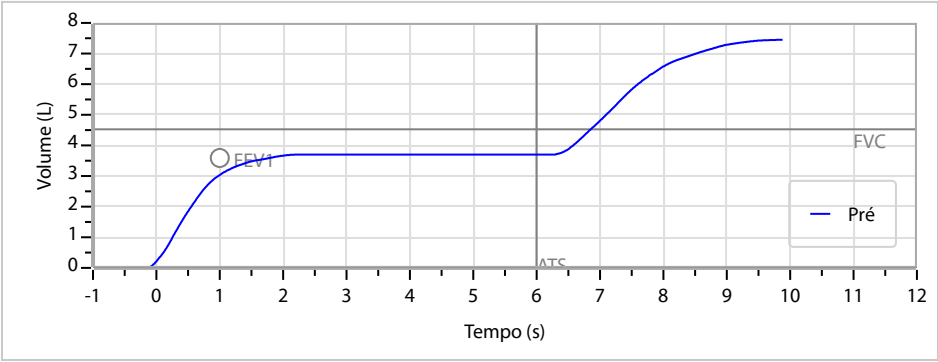

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 40,6% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 7,48 L está normal.

Assinatura: _____