

Cod.: 598591	Paciente: Saynara Sylvania da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 25/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 13094369405	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/09/2026 Liberado em: 25/09/2026 10:57

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,47	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	35,9	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,3	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	15,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.150/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	30,1%	1.550/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	30,1%	1.550/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,0%	361/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	41/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	52,2%	2.688/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,9%	510/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	403.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,410%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 598591	Paciente: Saynara Sylvania da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 25/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 13094369405	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,8 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/09/2026 Liberado em: 25/09/2026 11:53

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Exame n.º :847947


CPF :130.943.694-05
CNPJ :47.150.047/0001-03
Nascimento :21/04/2003
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 25/09/2026

Paciente :Saynara Silvana da Silva
Razão :VERDAO SERVICE LTDA
Idade : 23 anos
Setor :GERAL
Função :FRENTISTA

RG :3501454-7/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

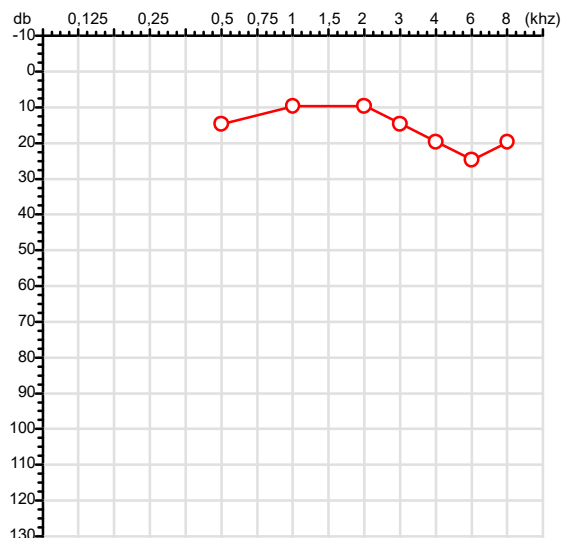

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	20	25	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

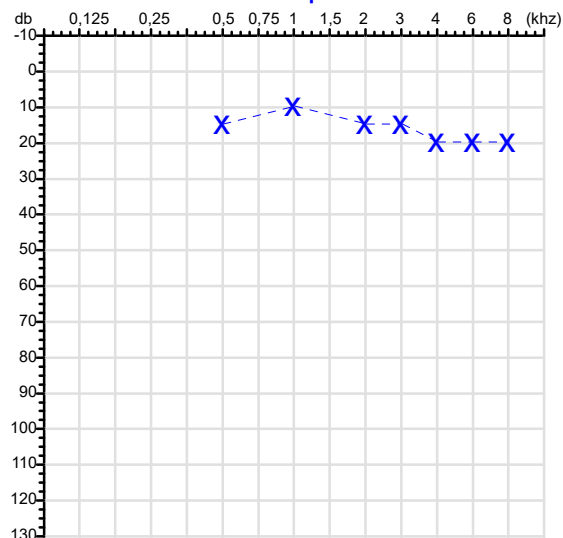

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :83525E2C9D45876CE0714A87FEBCEEDA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Saynara Silvana da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026