

# Exame n.º :848369


CPF :521.839.209-04  
 CNPJ :02.837.996/0001-10  
 Nascimento :12/04/1966  
 Motivo :Periódico  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 29/09/2026

Paciente :Valmor Navilho Alberti  
 Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
 Idade : 60 anos  
 Setor :TERRAPLANAGEM  
 Função :ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

RG :1881570/SSP/MS

## Audiometria

### Orelha Direita

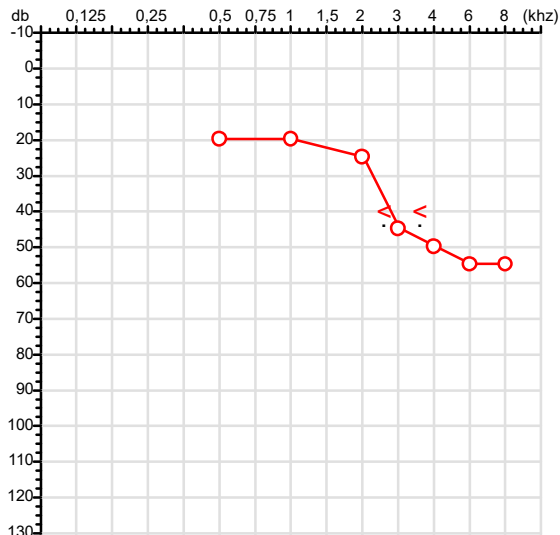

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 25 | 45 | 50 | 55 | 55 |

### Óssea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | 40 | 40 | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 25 | 22 | 45 | 50 | 55 | 50 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

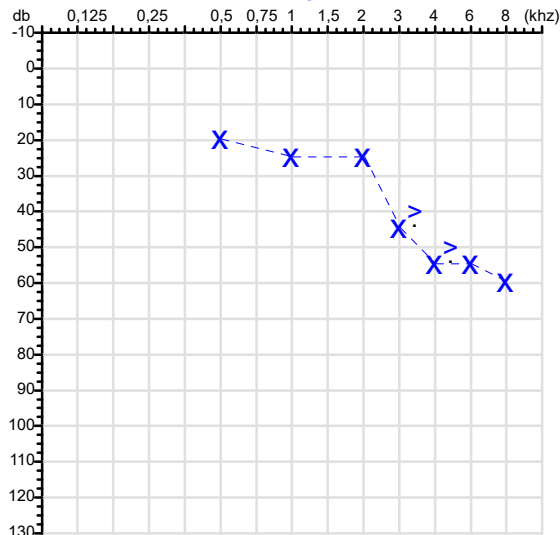

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 25 | 25 | 45 | 55 | 55 | 60 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3  | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | 40 | 50 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 25 | 25 | 23 | 45 | 55 | 55 | 52 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E509B2519BA481E0768C09999912D1A2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Valmor Navilho Alberti*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

|             |                        |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | VALMOR NAVILHO ALBERTI |        | ID1        | 848369 | Sexo        | Masculino | Idade   | 60,4 | Peso (kg)               | 80,00 | Altura (cm) | 172,0 |
| Agrupamento | --                     | D.O.B. | 12/04/1966 | --     | BMI (kg/m2) | 27,0      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --    | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                     | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,1% e um valor FVC de 3,05 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

|                          |                               |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                          | 09:05                         | GLI              | SENTADO          |

|             | Meas.  | Pred | % Pred | z score                |
|-------------|--------|------|--------|------------------------|
| FVC         | L 3,05 | 3,93 | 78     | <div><div></div></div> |
| FEV1        | L 2,66 | 3,09 | 86     | <div><div></div></div> |
| FEV1/FVC%   | % 87,1 | 78,7 | 111    | <div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % 87,1 | 78,7 | 111    | <div><div></div></div> |

