

Exame n.º :848465


CPF :071.352.351-42
CNPJ :41.100.293/0001-66
Nascimento :08/08/2008
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/09/2026

Paciente :Matheus Diego Dias da Silva
Razão :PLASTUBE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA
Idade : 18 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

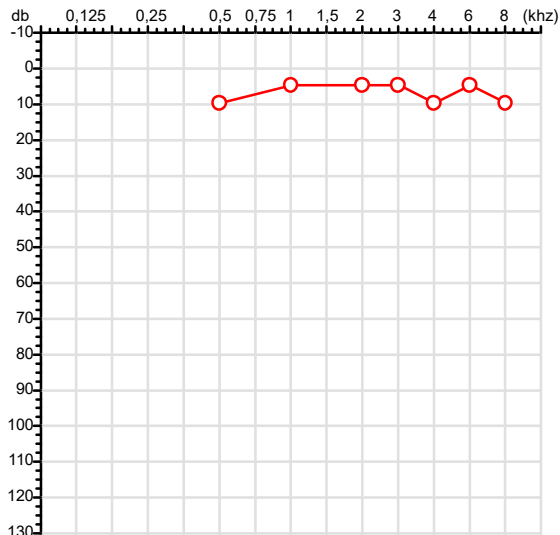

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	5	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	5	7

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

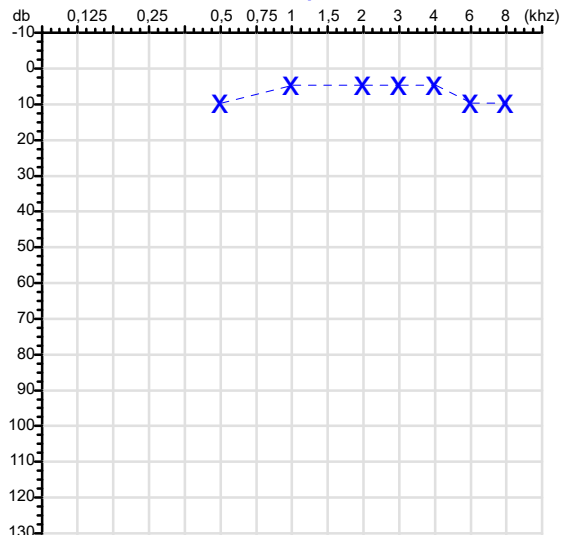

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	5	5	10	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	5	5	10	7

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7C9EB22A6FDD0594FFB2A1C469EF26C3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Matheus Diego Dias da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 848465
Primeiro Nome: Matheus Diego Dias
Sobrenome: DA SILVA
Data: 29/09/2026

Data de nascimento: 08/08/2008
Sexo : Macho
Peso (kg): 70.0
Altura (cm): 160.0

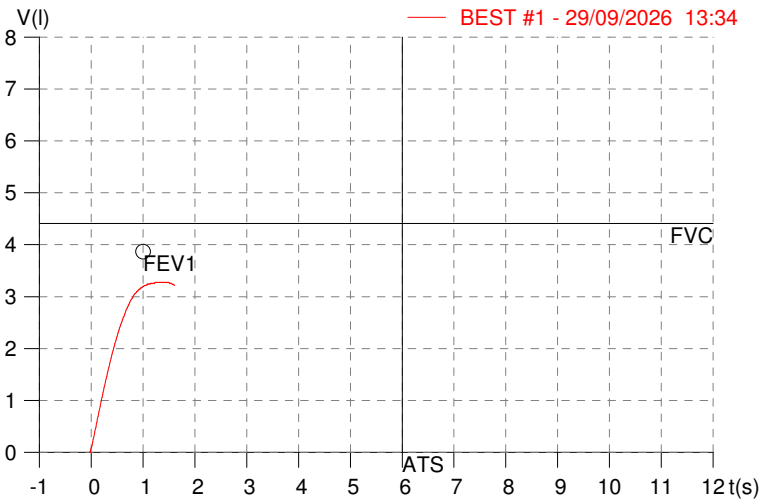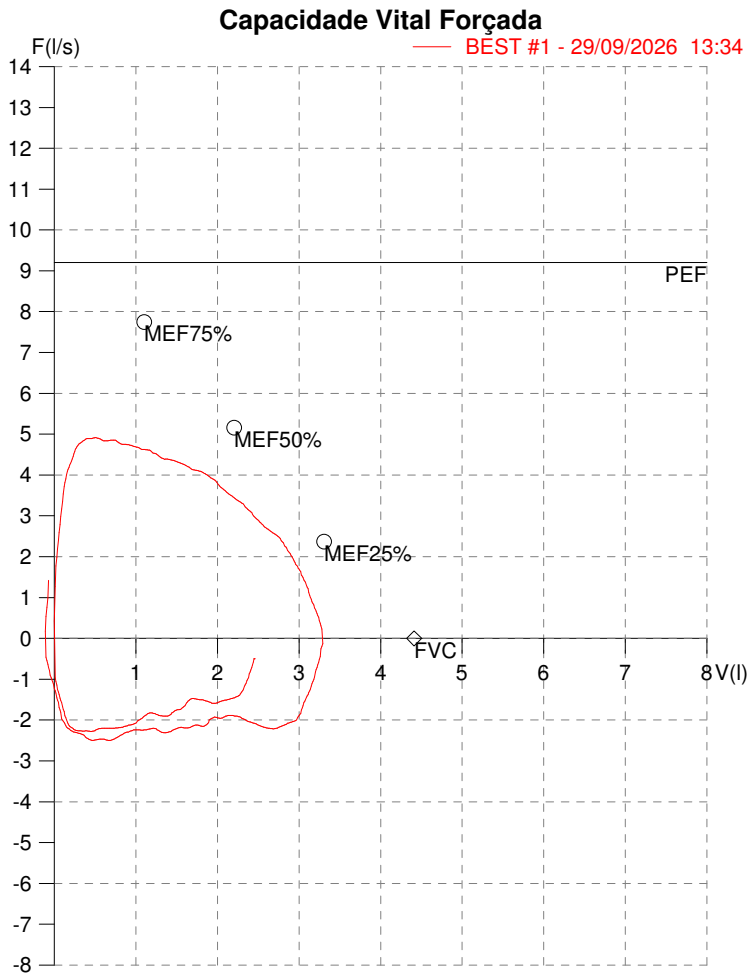

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.41	3.30	74.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.41	3.30	74.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.87	3.21	83.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.20	4.92	53.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.50	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	84.0	97.2	115.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.03	4.01	79.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.74	4.75	61.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.16	4.19	81.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.37	2.94	124.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	552.0	295.1	53.5

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 29/09/2026

Protocolo:2609291440529

Data:29/09/2026

Paciente:Matheus Diego Dias da Silva

Nasc.:08/08/2008 RG :-

CPF:07135235142

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.
ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1. TRAÇO RADIOLUCENTE NOS ISTMOS INTERAPOFISÁRIOS DE L5
INFERINDO LISE OU IMAGEM FORMADA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=278494755277147685007048492959>

