



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Rubenildo Ribeiro Santos Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 47001917249 Cargo: OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA
RG : / Nascimento: 18/03/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de setembro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :8429D12D37BAD58CFD5302954859D85A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :848628

CPF :470.019.172-49
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :18/03/1971
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 30/09/2026

Paciente :Rubenildo Ribeiro Santos
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 55 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA

RG :/

Orelha Direita

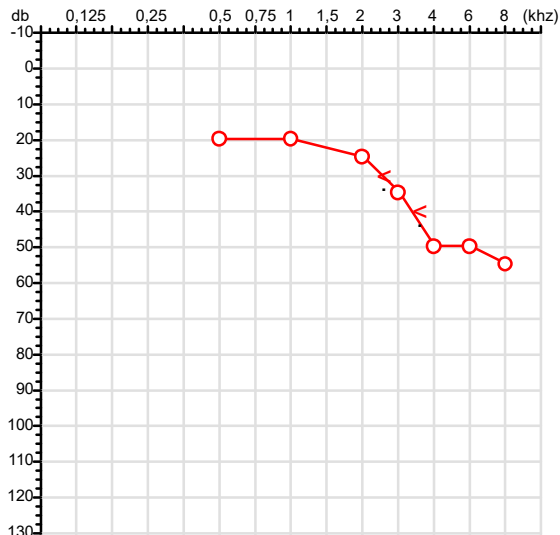

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	35	50	50	55

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	35	50	50	45

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E7B16718E27BE01883B085AE27C59903

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rubenildo Ribeiro Santos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

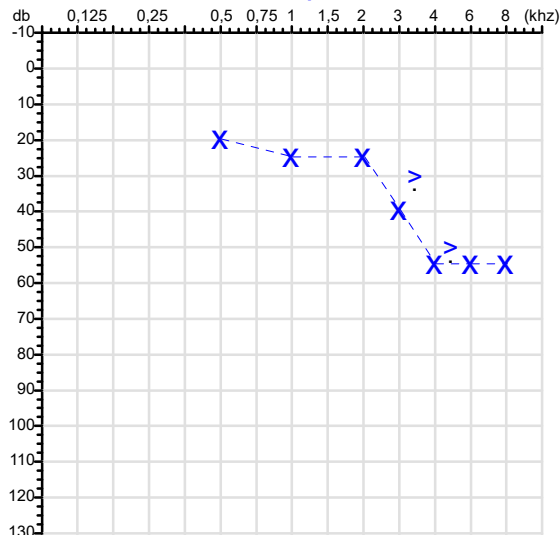

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	40	55	55	55

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	50	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	40	55	55	50

Laudo Clínico OE



Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 848628
Primeiro Nome: RUBENILDO RIBEIRO
Sobrenome: SANTOS
Data: 30/09/2026

Data de nascimento: 18/03/1974
Sexo: Macho
Peso (kg): 78.0
Altura (cm): 176.0

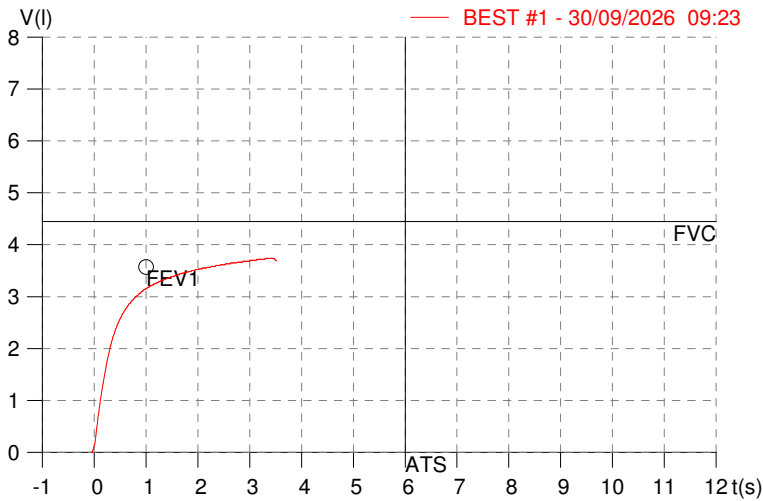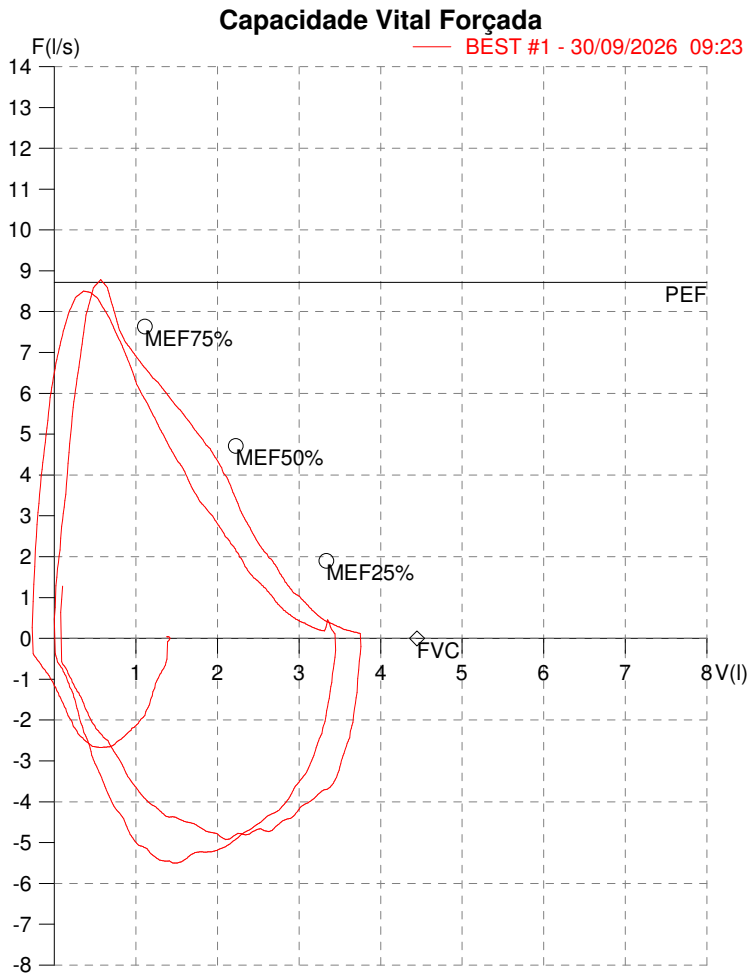

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.45	3.77	84.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.45	3.77	84.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.57	3.17	88.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.72	8.78	100.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.92	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.8	84.2	108.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.88	3.61	93.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.63	7.07	92.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.71	4.74	100.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.90	1.47	77.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		3.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	523.2	527.0	100.7

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 30/09/2026



Cod.: 599141	Paciente: Rubenildo Ribeiro Santos	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 30/09/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 47001917249	Convênio: Hismet

GLICEMIA EM JEJUM**105 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/09/2026 Liberado em: 30/09/2026 10:53

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

112 mg/dL

17/04/2024

107 mg/dL

22/04/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 599141	Paciente: Rubenildo Ribeiro Santos	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 30/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 47001917249	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/09/2026 Liberado em: 30/09/2026 10:52

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,00	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.040/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	48,4%	2.923/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	48,4%	2.923/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	139/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	42/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	40,2%	2.428/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,4%	507/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	245.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612