



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Dayane Leite Balesteiro da Silva Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 00472524135 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 19/03/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 30 de setembro de 2026

Resultado: ALTERADO

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assintatura :7629521A8CD3E750023329201A12BBC6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :848635

CPF :004.725.241-35
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :19/03/1994
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 30/09/2026

Paciente :DAYANE LEITE BALESTEIRO DA SILVA
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 32 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :MOLDADOR

RG :/

Orelha Direita

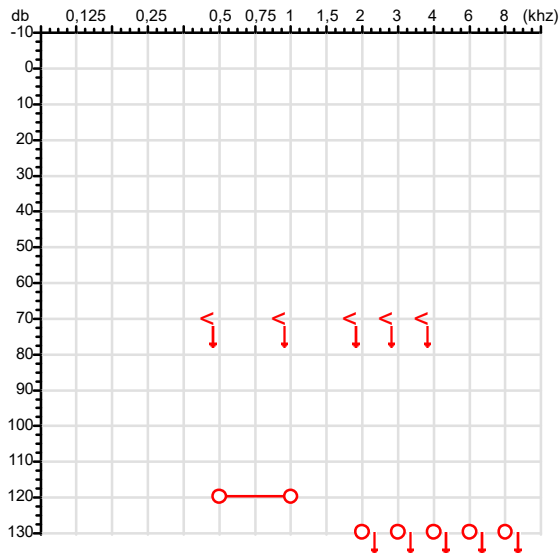

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	120	120	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	120	120	AUS	123	AUS	AUS	AUS	130

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :BCFECCAA7E8550DFE515E7E3C470B59D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dayane Leite Balesteiro da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

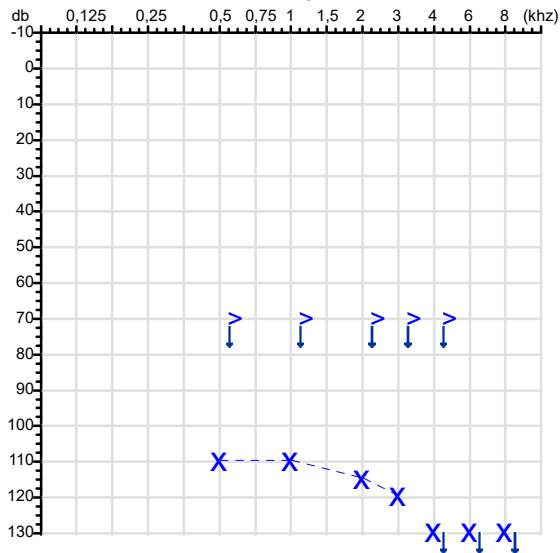

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	110	110	115	120	AUS	AUS	AUS

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	110	110	115	112	120	AUS	AUS	127

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Cod.: 599144	Paciente: Dayane Leite Balesteiro da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 30/09/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: 26200112 CPF: 004.725.241-35	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/09/2026 Liberado em: 30/09/2026 10:40

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,32	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	12,6	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	35,8	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	82,9	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	29,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	35,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	8.910/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	61,2%	5.453/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	61,2%	5.453/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,2%	107/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,6%	53/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	27,6%	2.459/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	9,4%	838/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	312.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,5/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,360%	0,100 a 0,500%
PDW.....	14,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612