



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 18635095000185 Fantasia : VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES
Razão Social : VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : AV DOS BANDEIRANTES (RES J C N.º 07 Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78149498

Funcionário

Nome : Andre Donizeti Castao da Silva Setor: ENTREGA
CPF : 03329535130 Cargo: AJUDANTE DE ENTREGA
RG : 21347506 / SSP MT Nascimento: 01/02/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 1 de outubro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura : CCE3018EB49135BFF96A2CCB169B9E1F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :848916

CPF :033.295.351-30
CNPJ :18.635.095/0001-85
Nascimento :01/02/1993
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/10/2026

Paciente :ANDRE DONIZETI CASTAO DA SILVA
Razão :VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA
Idade : 33 anos
Setor :ENTREGA
Função :AJUDANTE DE ENTREGA

RG :21347506/SSP MT

Orelha Direita

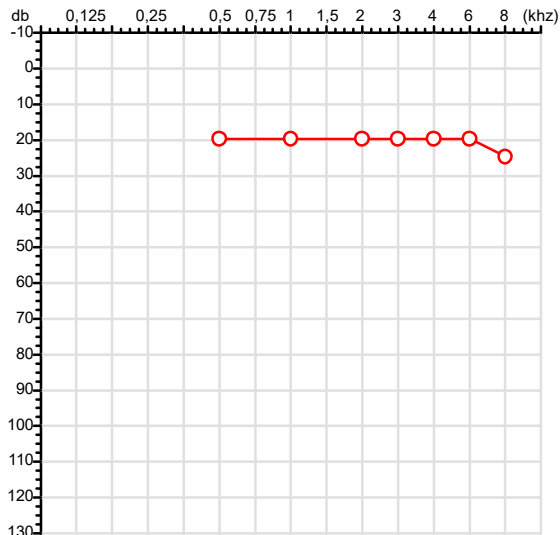

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicolay C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicolay Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :A622718057679ED0EADF36806D130DC8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Andre Donizeti Castao da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

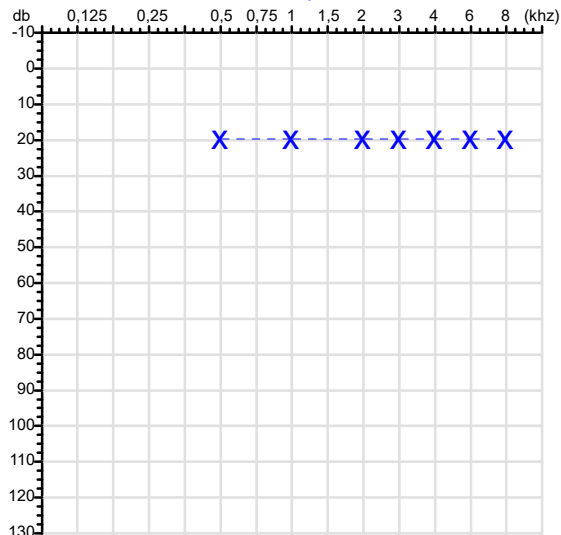

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Nome: ANDRE DONIZETI CASTAO DA SILVA
Médico: HISMET
Data: 01/10/2026
Idade: 33 ANOS

Prontuário: 1134018
Data: 01/10/2026
Data Nasc.: 01/02/1993

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

DR. RAUL BERNARDO P. ELJACH BERNARDO P. ELJACH
CRM-MT 8230 - RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem

Escaneie este
código QR para
visualizar as
imagens

