



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Samuel Rocha Santos Setor: LUBRIFICACAO
CPF : 63040197347 Cargo: AUXILIAR DE LUBRIFICACAO
RG : / Nascimento: 27/04/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de outubro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7


Autenticação Assinatura :E81B557F3919F3CF9EF52F9FD68D794F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :848982

CPF :630.401.973-47 Paciente :SAMUEL ROCHA SANTOS
 CNPJ :02.837.996/0001-10 Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 Nascimento :27/04/2003 Idade : 23 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :LUBRIFICACAO
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE LUBRIFICACAO
 Data do Exame : 01/10/2026

RG :/

Orelha Direita

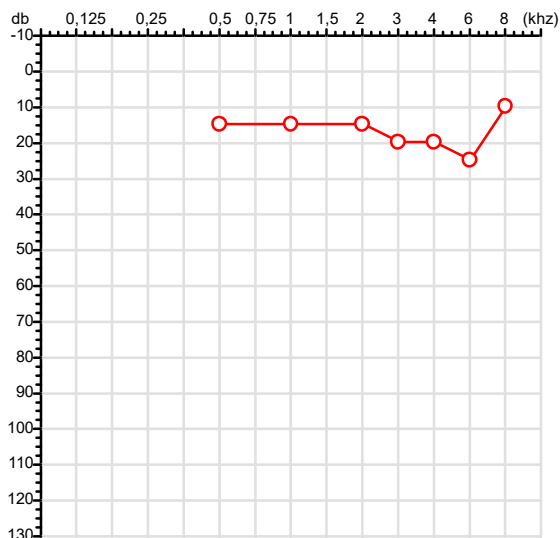

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	20	25	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D252F88F4AE392EDEF9C46EE8795BB12

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Samuel Rocha Santos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

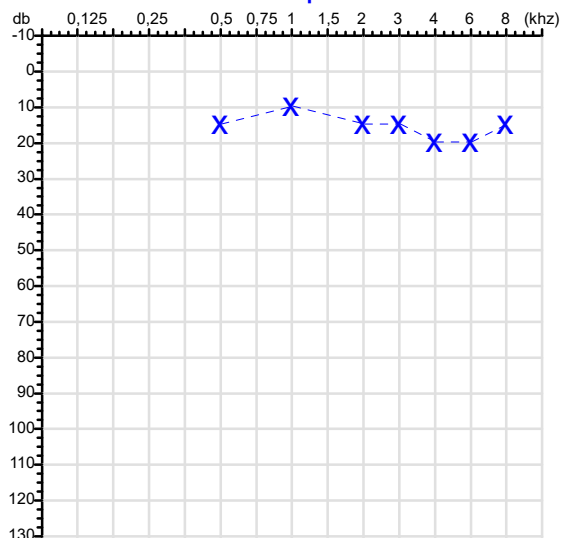

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 848982
Primeiro Nome: SAMUEL ROCHA SANTOS
Sobrenome:
Data: 01/10/2026

Data de nascimento: 27/04/2003
Sexo : Macho
Peso (kg): 55.0
Altura (cm): 165.0

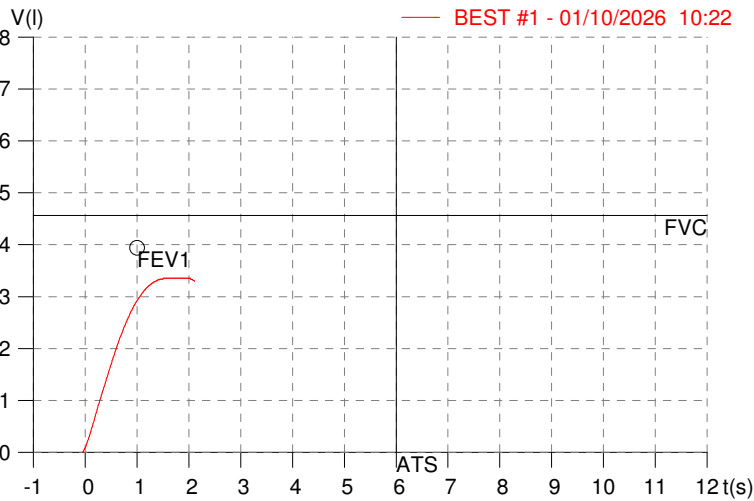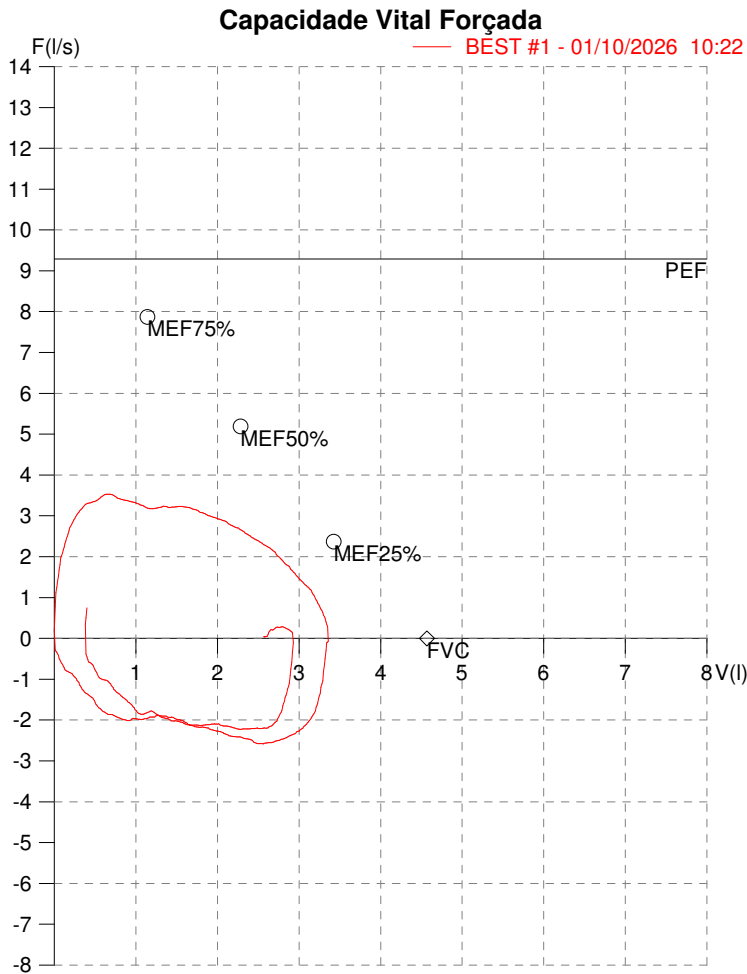

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.57	3.37	73.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.57	3.37	73.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.94	2.91	73.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.29	3.53	38.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.58	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	86.3	103.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.91	2.98	60.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.87	3.41	43.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.19	3.19	61.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.37	2.36	99.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	557.5	211.9	38.0

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado

Impresso 01/10/2026

Cod.: 599310	Paciente: Samuel Rocha Santos	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 01/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 63040197347	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/10/2026 Liberado em: 01/10/2026 14:04

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,94	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.280/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	51,0%	2.693/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	51,0%	2.693/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,7%	248/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	58/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,1%	1.959/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,1%	322/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	243.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo :2610011126459

Data :01/10/2026

Paciente: SAMUEL ROCHA SANTOS

Nasc.: 27/04/2003 RG :-

CPF: 63040197347

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=076934592145835284366973116069>

