

Exame n.º :848992


CPF :105.624.821-13
CNPJ :41.039.968/0001-09
Nascimento :15/07/2008
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/10/2026

Paciente :DAYVD GABRIEL SANTANA DA SILVA
Razão :SANDRA R DE OLIVEIRA
Idade : 18 anos
Setor :GERAL
Função :LABORATORISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

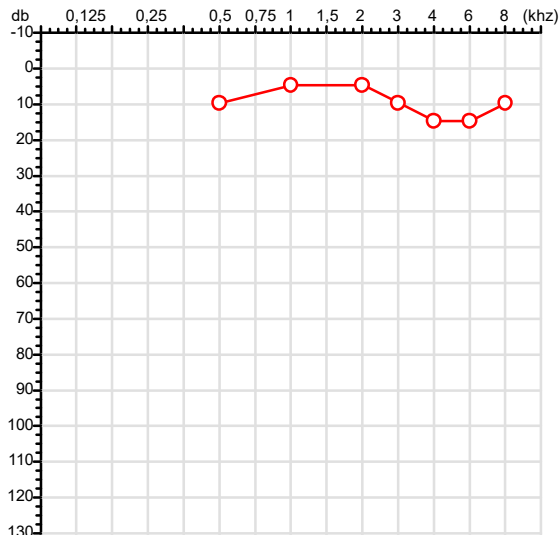

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

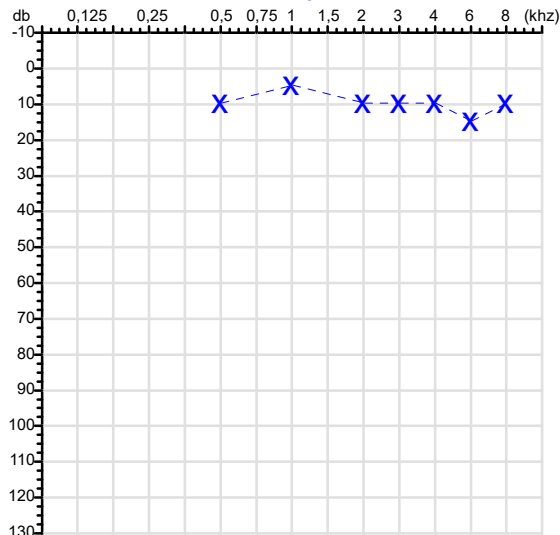

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1AD804970DD0C6D4E62843364877FD56

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dayvd Gabriel Santana da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



Nome	DAYVD GABRIEL SANTANA DA SILVA		ID1	848992	Sexo	Masculino	Idade	18,2	Peso (kg)	57,00	Altura (cm)	179,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/07/2008	--	BMI (kg/m2)	17,8	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	4	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 80,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,58 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO. O teste adicional à medida da Capacidade Pulmonar Total é necessário para confirmar ou excluir essa interpretação.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	11:15	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,58	5,01	52	
FEV1	L 2,07	4,32	48	
FEV1/FVC%	% 80,0	87,0	92	
FEV1/Vcmax%	% 80,0	87,0	92	

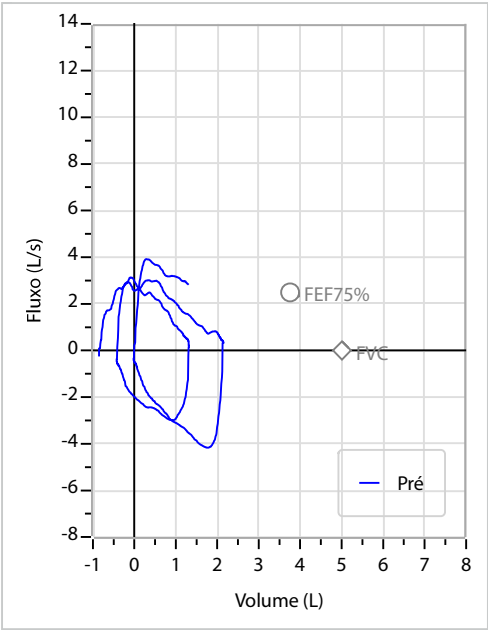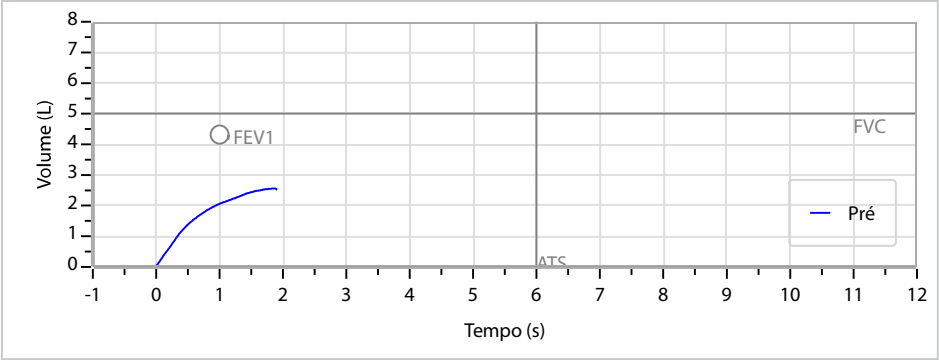

Cod.: 599323	Paciente: Dayvd Gabriel Santana da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 18 (A)
Atendido em: 01/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10562482113	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/10/2026 Liberado em: 01/10/2026 15:24

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,38	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	38,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.910/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	43,0%	3.401/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	43,0%	3.401/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,2%	253/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	79/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	46,6%	3.686/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,2%	490/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	331.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,370%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	14,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612