



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Ozeias Alves da Silva Setor: GHE 07 CONCRETAGEM - LIDERANCA
CPF : 70348022115 Cargo: OPERADOR TECNICO DE PROCESSOS
RG : / Nascimento: 05/03/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de outubro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :825F16DAAC709D9DC64FBF4AA4875796
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :849098

CPF :703.480.221-15
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :05/03/1982
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/10/2026

Paciente :Ozeias Alves da Silva
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 44 anos
Setor :GHE 07 CONCRETAGEM - LIDERANCA
Função :OPERADOR TECNICO DE PROCESSOS

RG :/

Orelha Direita

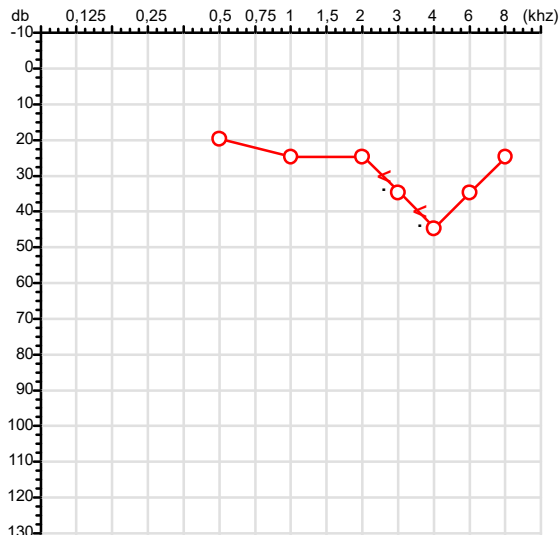

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	35	45	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	35	45	35	38


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

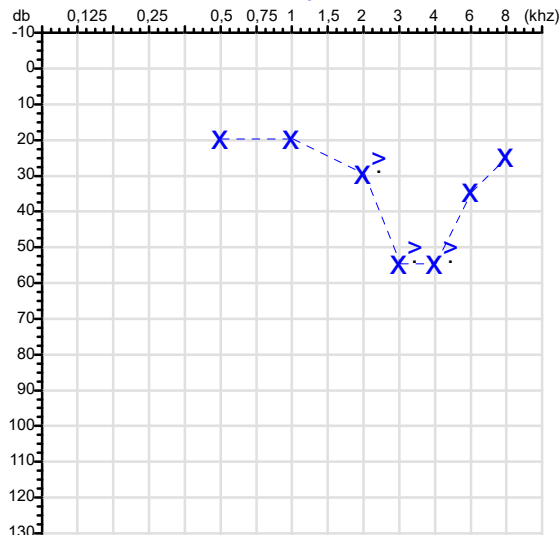

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	30	55	55	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	25	50	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	30	23	55	55	35	48

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FE15E18AF603085B22AC2E6B699D2AF8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ozeias Alves da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Cod.: 599363	Paciente: Ozeias Alves da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 02/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70348022115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/10/2026 Liberado em: 02/10/2026 10:54

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,79	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	34,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	37,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.930/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,4%	3.463/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	58,4%	3.463/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,8%	47/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	59/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,0%	1.838/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,8%	522/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	276.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612