



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Wemerton Teixeira Jorge Setor: GHE 03 CONCRETAGEM - MONOVIA
CPF : 07652034132 Cargo: OPERADOR DE MONOVIA
RG : / Nascimento: 04/01/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 2 de outubro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :BAF2C292046167EAB632514266C851DD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :849139


CPF :076.520.341-32
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :04/01/1993
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/10/2026

Paciente :WEMERTON TEIXEIRA JORGE
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 33 anos
Setor :GHE 03 CONCRETAGEM - MONOVIA
Função :OPERADOR DE MONOVIA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

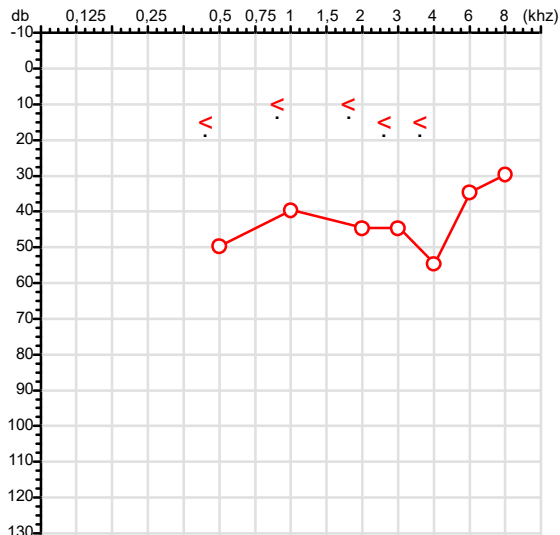

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	50	40	45	45	55	35	30

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	15	10	10	15	15	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	50	40	45	45	45	55	35	45

Laudo Clínico OD

Perda auditiva condutiva de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

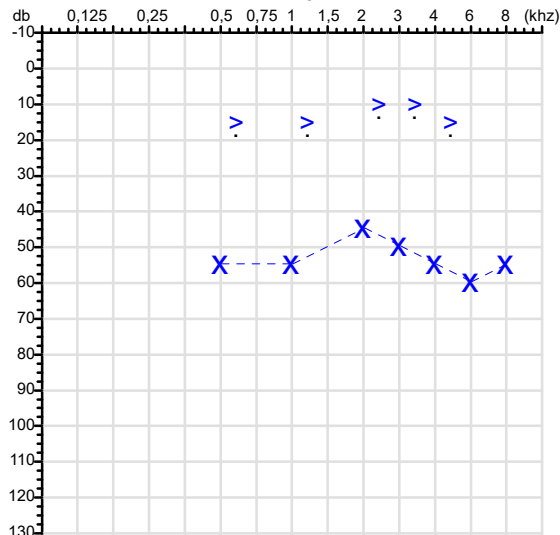

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	55	55	45	50	55	60	55

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	10	10	15	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	55	55	45	52	50	55	60	55

Laudo Clínico OE

Perda auditiva condutiva de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A9F793483F839EE1C009E65022CD982A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wemerton Teixeira Jorge

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



Cod.: 599405	Paciente: Wemerton Teixeira Jorge	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 02/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07652034132	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/10/2026 Liberado em: 02/10/2026 10:59

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,75	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	40,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	85,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	30,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	36,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	5.950/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	43,4%	2.582/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	43,4%	2.582/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	3,7%	220/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	1,0%	60/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	43,5%	2.588/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	8,4%	500/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	200.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	12,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,240%	0,100 a 0,500%
PDW.....	15,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612