



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Adriana Garcia de Araujo Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 00432332103 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 06/02/1976

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de outubro de 2026

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :28AFA63EA6FA49F040C6D11C216C4A13
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :849142


CPF :004.323.321-03
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :06/02/1976
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/10/2026

Paciente :Adriana Garcia de Araujo
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 50 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :MOLDADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

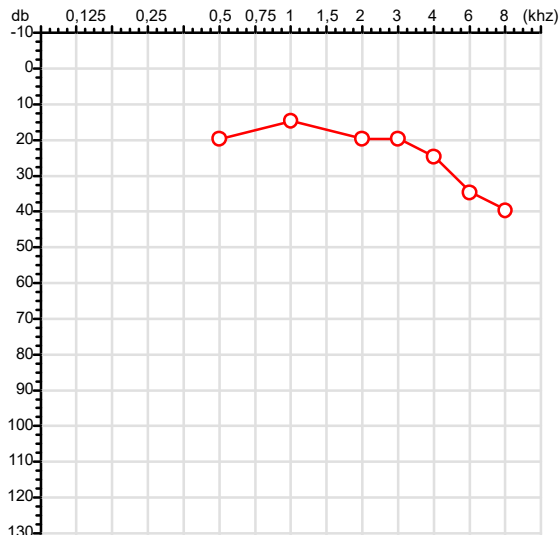

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	40

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

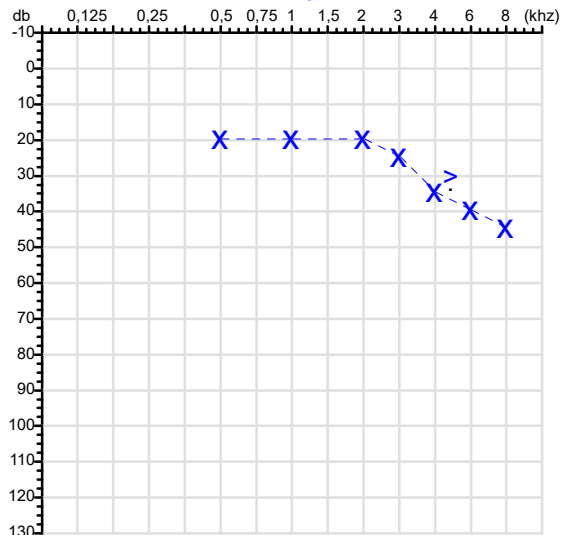

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	40	45

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	40	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :596C9328FE8465E40980FFAFB1F6B526

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adriana Garcia de Araujo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026



Cod.: 599404	Paciente: Adriana Garcia de Araujo	Sexo: Feminino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 02/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00432332103	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/10/2026 Liberado em: 02/10/2026 10:59

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,02	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	11,6	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	35,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,1	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.360/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	63,6%	3.409/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	63,6%	3.409/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,2%	118/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	11/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	26,5%	1.420/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,5%	402/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	197.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,200%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	10,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612