


Exame n.º :849526

CPF :776.502.981-91
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :02/10/1976
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/10/2026

Paciente :Jose Leme de Castro Filho
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 50 anos
Setor :OBRA
Função :ELETRICISTA

RG :/

Orelha Direita

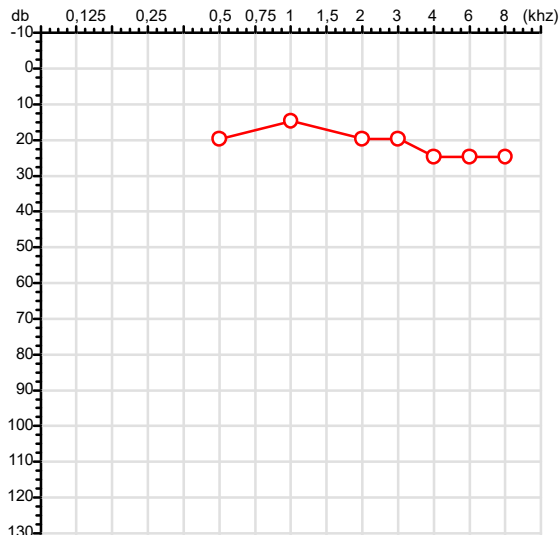

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

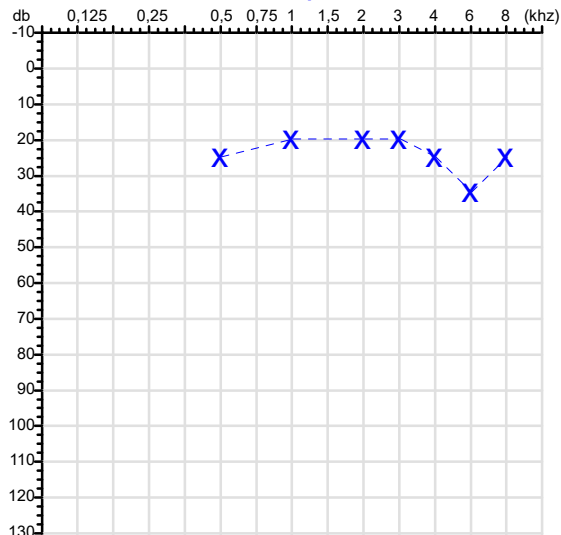

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BE5F5A4077919454A756652E90B00904

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Leme de Castro Filho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Nome	Jose Leme de Castro Filho		ID1	849526	Sexo	Masculino	Idade	50,0	Peso (kg)	82,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	02/10/1976	--	BMI (kg/m2)	30,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,84 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	14:25	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,84	3,84	74		
FEV1	L	2,55	3,10	82		
FEV1/FVC%	%	89,7	80,9	111		
FEV1/Vcmax%	%	89,7	80,9	111		

