



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04352277000215 Fantasia : CARNES BOI BRANCO
Razão Social : CARNES BOI BRANCO LTDA
Endereço : R CUIABA N.º 500 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110002

Funcionário

Nome : Francisco Das Chagas de Figueiredo Paiva Setor: SALA DE MAQUINAS
CPF : 92893511368 Cargo: OPERADOR SALA DE MAQUINA III
RG : 2087884 / SSP PI Nascimento: 03/12/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 13 de outubro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura :100E770A1CA0B2E81A2FB7A8DBB644D4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :850623

CPF :928.935.113-68
CNPJ :04.352.277/0002-15
Nascimento :03/12/1981
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 13/10/2026

Paciente :Francisco Das Chagas de Figueiredo Paiva
Razão :CARNES BOI BRANCO LTDA
Idade : 44 anos
Setor :SALA DE MAQUINAS
Função :OPERADOR SALA DE MAQUINA III

RG :2087884/SSP PI

Orelha Direita

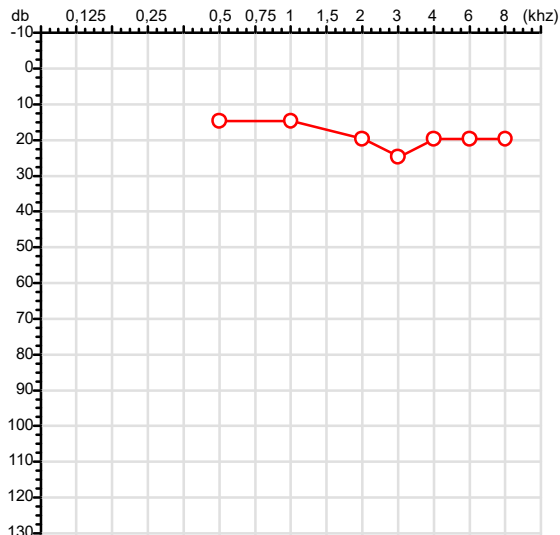

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	25	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	25	20	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra
CRM-MT 17341

Assinatura eletrônica :EA84422ACA8A6E2BE9D44A6B34D5FCE1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Francisco Das Chagas de Figueiredo Paiva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

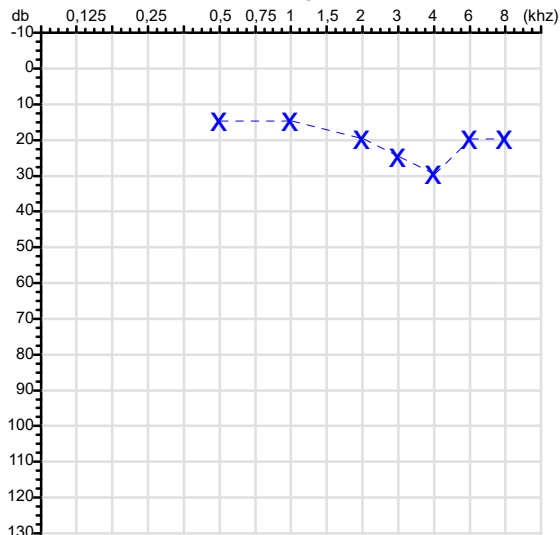

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	25	30	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	25	30	20	25

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 600467	Paciente: Francisco das Chagas de Figueiredo Paiva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 13/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Registro Geral: 2087884 CPF: 928.935.113-68	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/10/2026 Liberado em: 13/10/2026 13:08

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,90	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	37,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.110/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	42,5%	1.747/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	42,5%	1.747/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,5%	21/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	21/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	46,5%	1.911/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,0%	411/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	305.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	9,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963