



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Rosangela Alves Dos Santos Setor: GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
CPF : 02402678186 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 02/03/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 13 de outubro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Mariana A. F. de Macêdo
Médica
CRM-MT 17375

Dra. Mariana Azevedo Ferreira de Macedo Moresco
CRM-MT 17375
NIS 269.34097.59-7

Autenticação Assinatura :2E5ACCF2C3E1513F875CB73E25CA2C3D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :850701


CPF :024.026.781-86
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :02/03/1988
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 13/10/2026

Paciente :Rosangela Alves Dos Santos
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 38 anos
Setor :GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
Função :MOLDADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

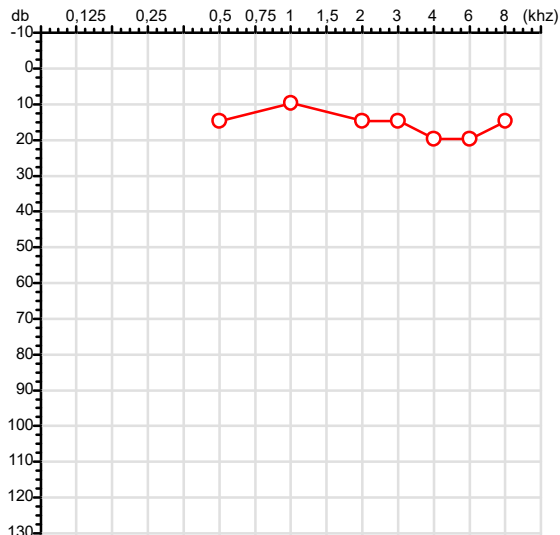

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

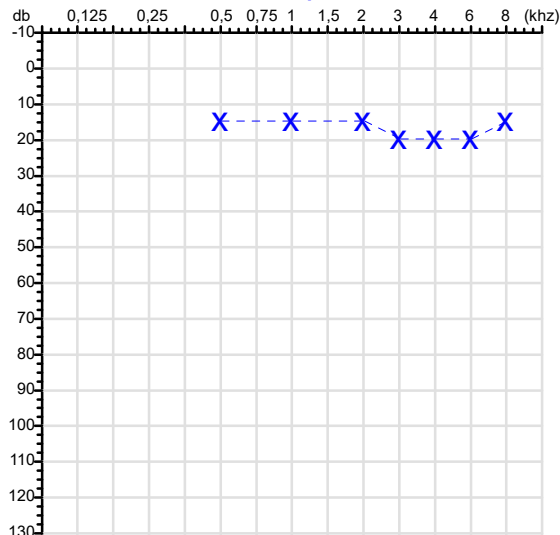

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3AF95C9CC354CE8FB03AA89A94D42919

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Rosangela Alves Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Cod.: 600480	Paciente: Rosangela Alves dos Santos	Sexo: Feminino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 13/10/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02402678186	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/10/2026 Liberado em: 13/10/2026 11:20

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,03	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,4	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,4	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	9.440/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,9%	5.938/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	62,9%	5.938/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,1%	104/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	66/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	27,2%	2.568/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,1%	765/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	302.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,310%	0,100 a 0,500%
PDW.....:	11,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612