


# Exame n.º :851137

CPF :049.953.991-51  
CNPJ :17.324.663/0001-64  
Nascimento :02/05/1995  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 14/10/2026

Paciente :Adailson Santos da Silva  
Razão :RPM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA  
Idade : 31 anos  
Setor :GERAL  
Função :MECANICO

RG :2392413-6/SESP MT

## Orelha Direita

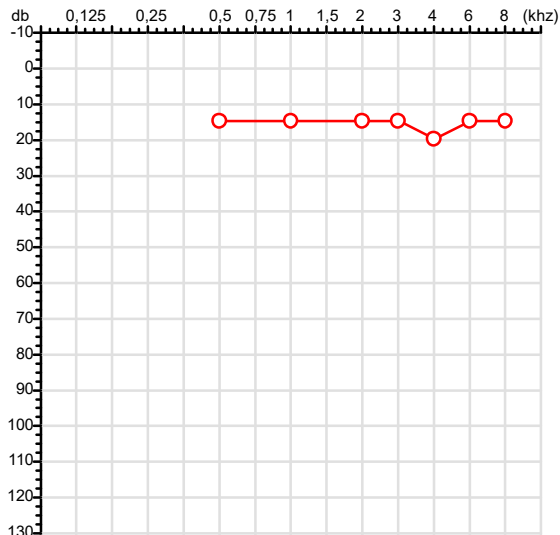

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 17 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

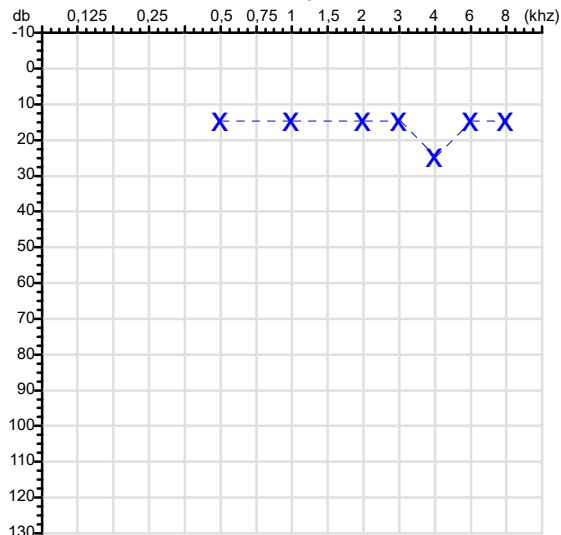

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 18 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330  
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :51AB2E333484CA4515C35B53B2F31BD4  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Adailson Santos da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2026



**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 14/10/2026  
**Primeiro Nome:** ADOILSON SANTOS  
**Sobrenome:** DA SILVA  
**Altura (cm):** 174.0  
**Peso (kg):** 76.0

**Data de nascimento:** 02/05/1995  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:**  
**Fuma:** Não

**Capacidade Vital Forçada**

— BEST #1 - 14/10/2026 15:42

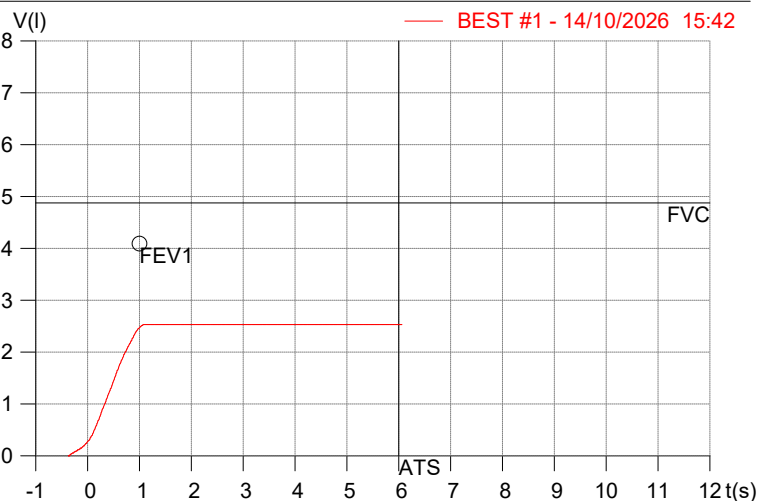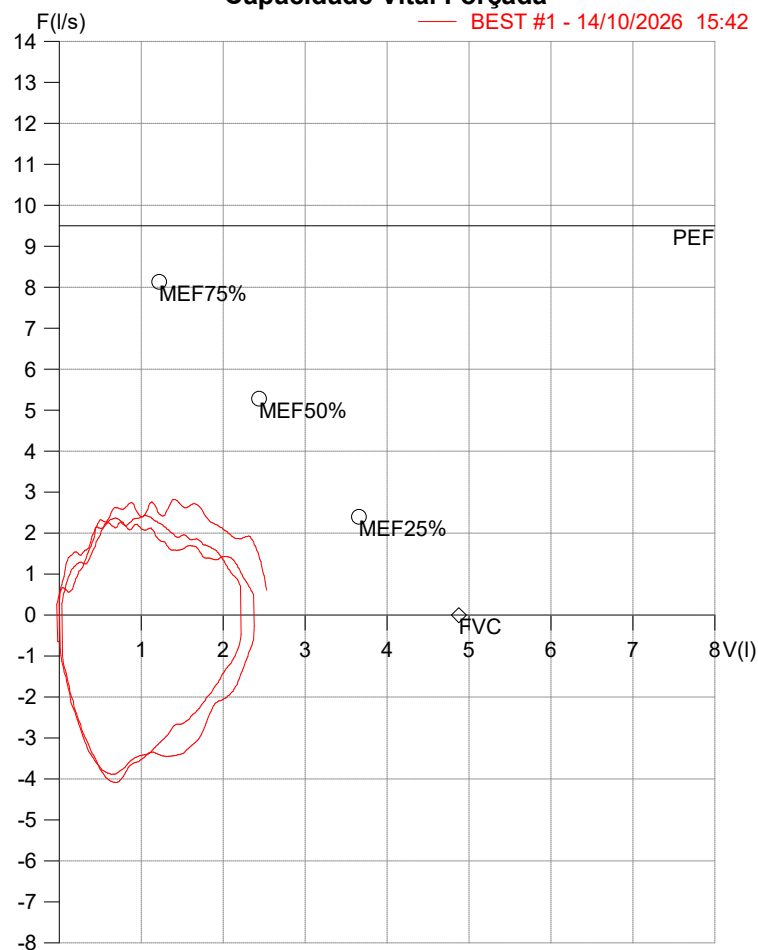

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.88  | 2.55   | 52.2    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.88  | 2.55   | 52.2    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 4.09  | 2.47   | 60.4    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.50  | 2.82   | 29.7    |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 81.6  | 97.2   | 119.0   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.74  | 2.58   | 54.3    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 8.13  | 2.53   | 31.2    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.28  | 2.41   | 45.7    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.40  | 2.23   | 93.1    |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.1    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 570.0 | 169.3  | 29.7    |

**Diagnóstico:**

Anormalidade MODERADA