


Exame n.º :852040

CPF :033.562.281-02 Paciente :Andrelina Rodrigues Peixoto
 CNPJ :11.595.396/0001-83 Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA
 Nascimento :03/04/1989 Idade : 37 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Célula :ADMINISTRATIVO (OBRAS)
 Repouso :14h Função :AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Data do Exame : 20/10/2026

RG :/

Orelha Direita

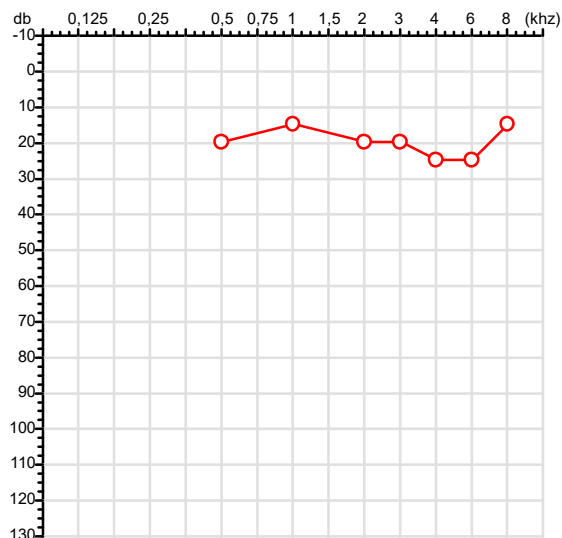

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

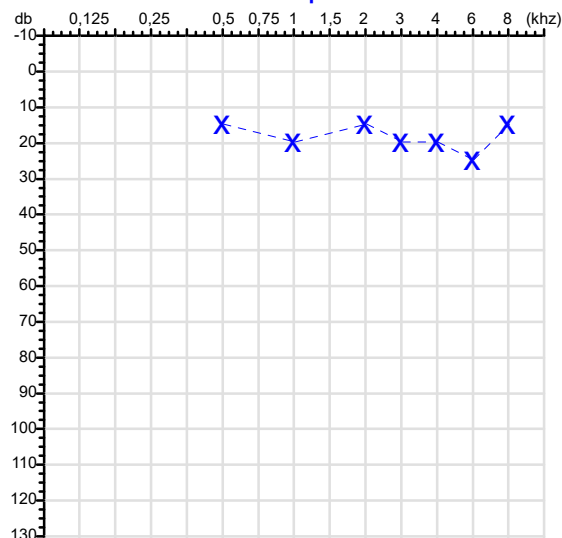

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	15	20	20	25	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3AE4E757279772FE4452EA2EAB02C122

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Andrelina Rodrigues Peixoto

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2026

Nome	Andreolina Rodrigues peixoto		ID1	852040	Sexo	Feminino	Idade	37,5	Peso (kg)	64,00	Altura (cm)	153,0
Agrupamento	--	D.O.B.	03/04/1989	--	BMI (kg/m2)	27,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
13:24	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,39	2,99	80	
FEV1	L 2,03	2,52	81	
FEV1/FVC%	% 84,7	84,4	100	
FEV1/Vcmax%	% 84,7	84,4	100	

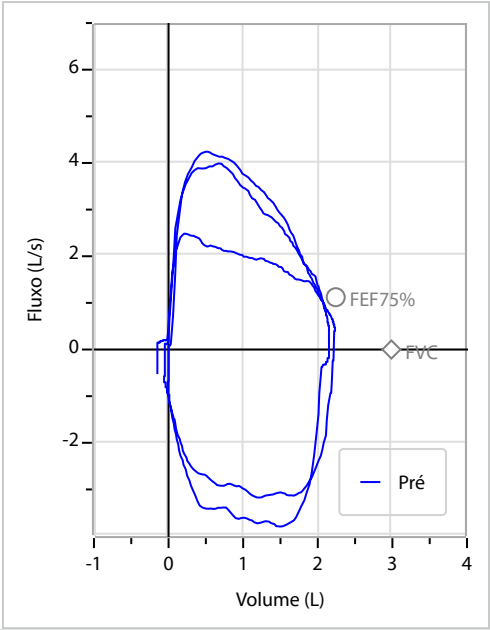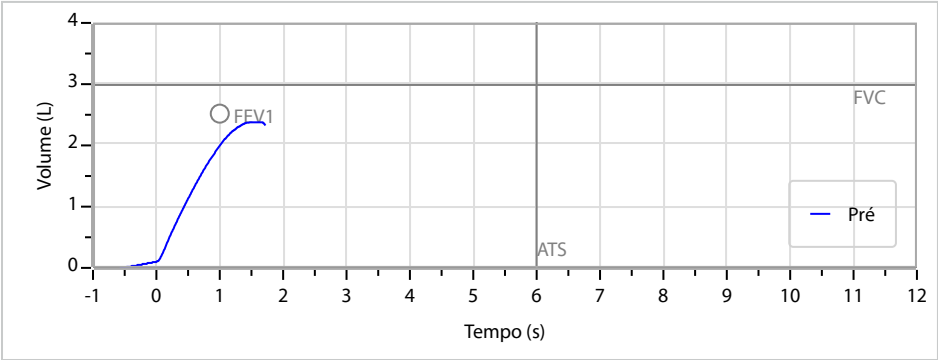

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 84,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,39 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____