


Exame n.º :852282

CPF :070.509.181-30
CNPJ :36.941.539/0001-92
Nascimento :09/07/2004
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/10/2026

Paciente :Kaick Brendo Santos Campos
Razão :MTSERVICE LTDA
Idade : 22 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA

RG :29131928/SSPMT

Orelha Direita

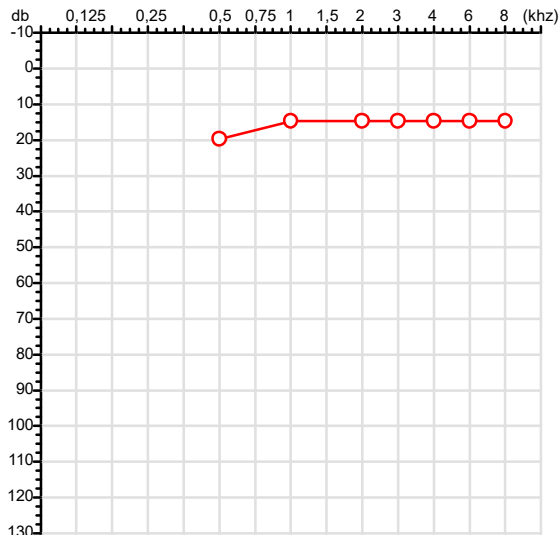

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	15	15	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :7AE21028F50A18F15199CE9E08829D5F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kaick Brendo Santos Campos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2026

Audiometria

Orelha Esquerda

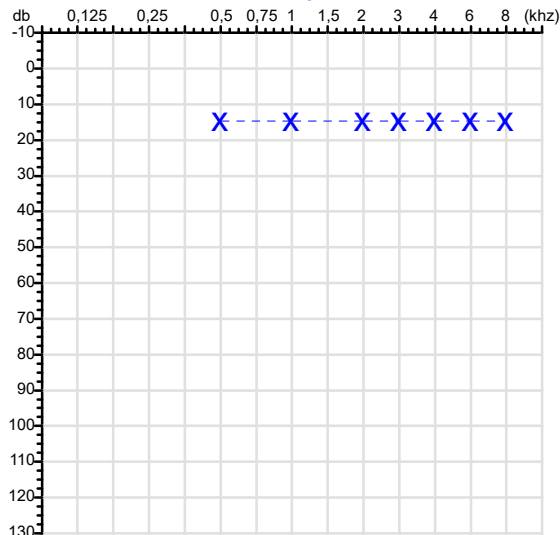

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36941539000192 Fantasia : MTSERVICE LTDA
Razão Social : MTSERVICE LTDA
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 5189 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78008850

Funcionário

Nome : Kaick Brendo Santos Campos Setor: GERAL
CPF : 07050918130 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
RG : 29131928 / SSPMT Nascimento: 09/07/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 21 de outubro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³


Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :DCE3E3180B11D585EF061E88B050EA36
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 21/10/2026
Primeiro Nome: KAICK BRENDON
Sobrenome: ANTOS CAMPOS
Altura (cm): 175.0
Peso (kg): 70.0

Data de nascimento: 09/07/2004
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

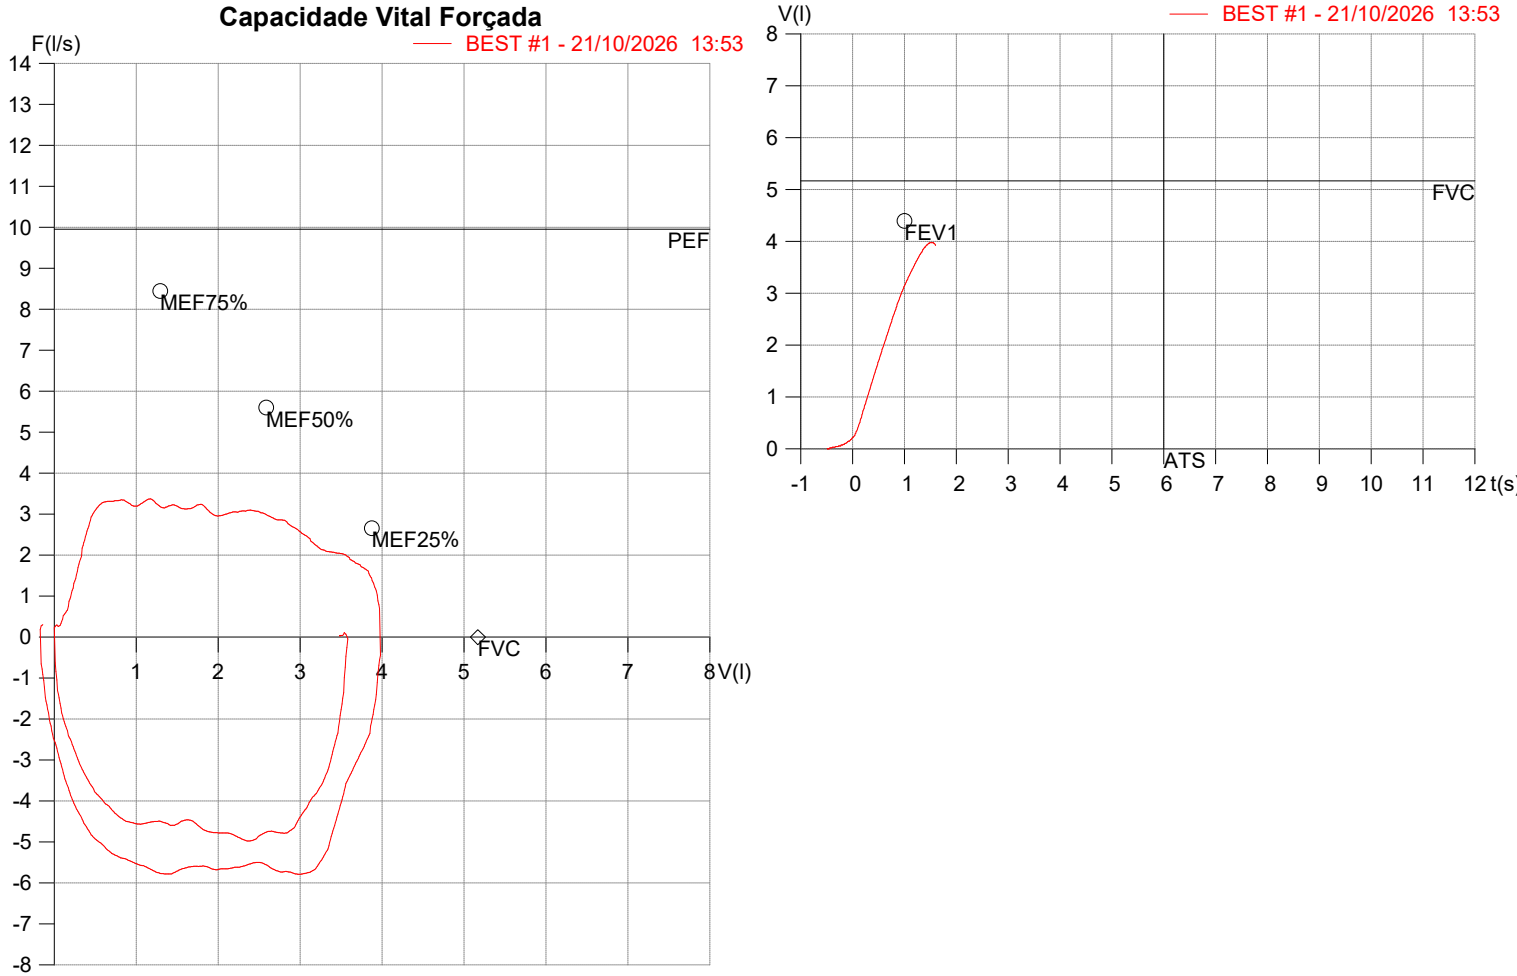

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.17	3.99	77.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.17	3.99	77.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.40	3.12	70.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.95	3.38	33.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.79	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.3	78.1	93.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.15	3.05	59.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.45	3.19	37.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.60	2.95	52.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.66	2.59	97.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	596.9	202.6	33.9

Diagnóstico:
Anormalidade MODERADA